


TOSHIBA

東芝真空コンタクタ

CV形シリーズ

東芝真空コンビネーションユニット

UVA形シリーズ

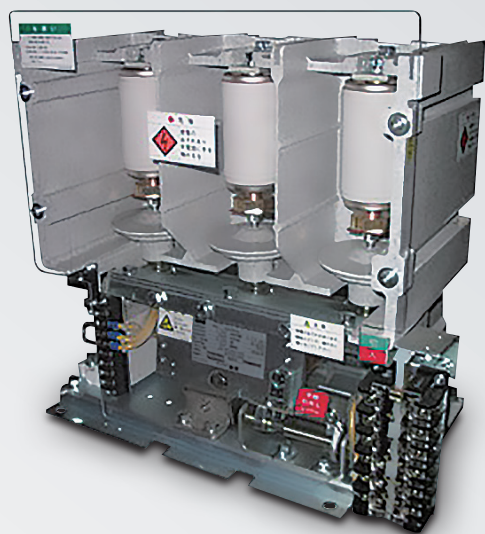

真空コンタクタは、優れた遮断性能で長寿命、点検保守が容易であることから、あらゆる産業の高圧回路において電動機、変圧器およびコンデンサなどの開閉器具として幅広く使用されています。

真空コンビネーションユニットは、高圧真空コンタクタと高圧限流ヒューズを組合せることにより、回路の短絡保護まで兼ねるものです。

目次	
1. 特長	3
2. シリーズ体系	4
3. 適用と選定	5
3-1. ご使用状態	5
3-2. 適用規格	5
3-3. 励磁方式の適用	6
3-4. 保護	6
3-5. サージに対する適用基準	6
3-6. 適用上の注意事項	7
4. 高圧真空コンタクタ	8
4-1. 形式説明	8
4-2. 機種および定格・仕様	9
4-3. 標準仕様および仕様変更可能範囲	10
4-4. 構造	11
4-5. 機種別外観・外形寸法・接続	12
4-6. 付属品	20
4-7. ご指定付属品	20
4-8. 関連器具	20
4-9. メカニカルインタロック	21
4-10. 関連器具詳細	22
5. 高圧真空コンビネーションユニット	25
5-1. 形式説明	25
5-2. 機種および定格・仕様	26
5-3. 標準仕様および仕様変更可能範囲	28
5-4. 引出形のインタロック	32
5-5. 機種別外観・外形寸法・接続	33
5-6. 付属品	42
5-7. ご指定付属品	42
5-8. 関連器具	42
5-9. 器具選定	44
5-10. 正面扉とのインタロック加工(UVA形一外部引出形)	45
6. ご注文のご指定方法	46
6-1. CV-6形真空コンタクタ手配方法	46
6-2. UVA形コンビネーションユニット手配方法	47

1 特長

- 優れた遮断性能

真空中で開閉をするため、きわめて速い遮断をすることが出来ます。
CV-6GA(L)、6HA(L)形では6.3kAまで遮断が可能で、高圧限流ヒューズとの保護協調に余裕がとれます。
- 豊富な機種

定格使用電圧AC3.3～12kV、定格使用電流150A、200A、400A、720Aと豊富な機種シリーズをそろえていますので、広範囲な適用が可能です。
- 低サージ

特殊電極材料を使用しているため、負荷機器に有害な高いサージを発生することはありません。特殊用途を除いてサージ保護は不要です。
- 制御回路の静止化

CV-6形、CV-10形真空コンタクタは、静止形駆動回路を採用したことによりAC/DC併用で、部品交換や配線変更なしで操作電圧の変更が可能です。
- 安全性向上

UVA形真空コンビネーションユニットは、デットフロント構造の採用により、出し入れ操作時の安全性を向上させています。
- 盤設計の標準化に貢献

UVA形真空コンビネーションユニットは、JISキュービクルおよび高圧コンビネーションスタータの各規格に同一機種で対応出来ます。
- 外国規格に適合

真空コンタクタはJEM規格のみならず、IECをはじめとしてBS、ASなど諸外国規格に適合しています。

2 シリーズ体系

■高圧真空コンタクタ (VMC)

第1表 高圧真空コンタクタシリーズ体系					
真空コンタクタ	定格電流 (A)		定格電圧 (kV)		
	150	200	400	720	
	3.3	CV433H	CV-6HA(L)	CV-6KA(L)1	
	6.6	CV-6GA(L)			
12	CV-10HA(L) CV-10HB(L)		――		

VMC:Vacuum electro Magnetic Contactor

■高圧真空コンビネーションユニット (CBS)

CV-6GA(L)、CV-6HA(L)形真空コンタクタと限流ヒューズを組合せた応用製品です。

第2表 高圧真空コンビネーションユニットシリーズ体系		
定格電流 (A)	200	400
定格電圧 (kV)		
3.3	UVA-3GAM(L) (標準シリーズ) UVA-3GAM(L)S(薄形シリーズ) UVA-3GAD(L) (外部引出形) UVA-3GA(L) (ヒューズ付固定形)	UVA-3HAM(L) (標準シリーズ) UVA-3HAD(L) (外部引出形) UVA-3HA(L) (ヒューズ付固定形)
6.6	UVA-6GAM(L) (標準シリーズ) UVA-6GAM(L)S(薄形シリーズ) UVA-6GAD(L) (外部引出形) UVA-6GA(L) (ヒューズ付固定形)	UVA-6HAM(L) (標準シリーズ) UVA-6HAD(L) (外部引出形) UVA-6HA(L) (ヒューズ付固定形)

3 適用と選定

3-1 ご使用状態

高圧真空コンタクタはJEM 1167(高圧交流電磁接触器)の規格に準じて製作されています。また、本カタログに記載された真空コンタクタは全て屋内用で設計・製作していますので、規格に定められた標準使用状態にてご使用ください。万一、標準使用状態の範囲外にてご使用の場合には、当社までお問い合わせください。

第3表 使用状態
標準使用状態
(1) 周囲温度が最低-5℃、最高+40℃の範囲。ただし、1日24時間の平均値は、35℃を超えないものとする。
(2) 相対湿度が最低45%、最高85%の範囲内。
(3) 標高が1000m以下の場所。
(4) 異常な振動及び衝撃を受けない状態。 耐振動 15Hz 0.2G以下 耐衝撃 30G以下 1回
(5) 過度の水蒸気、油蒸気、煙、じんあい、塩分、腐食性物質などが存在しない雰囲気。
(6) 温度変化、湿度変化などによる結露が生じない状態。
(7) 操作電圧変動範囲が、定格操作電圧の85～110%の範囲。

3-2 適用規格

第4表 高圧真空コンタクタ適用表		
番 号	制 定 国	
IEC 60470 (2000)	国際規格	
NEMA ICS 2-324 (1988)	アメリカ	
BS 775 Part2 (1974)	イギリス	
AS 1874 (1976)	オーストラリア	
JEM 1167 (2007)	日 本	

(※)CV-6GA (L)、CV-6HA (L)、CV-10HA (L)、CV-10HB (L) のみIEC 62271-106適合。

第5表 高圧コンビネーションユニット収納盤規格への適用表					
盤 規 格		機 種			
		UVA形			
		標準シリーズ	薄形シリーズ	外部引出形	ヒューズ付固定形
高圧コンビネーションスタータ JEM 1225	M2級	―	―	―	△
	M3級	○	○	―	―
	M4・M5級	○	―	―	―
	M4A・M5A級	―	―	○	―
金属閉鎖形スイッチギヤ及び コントロールギヤJEM 1425	CX形	―	―	―	○
	CW形	○	○	○	―
キュービクル式高圧受電設備 JIS C4620-2004		△	△	―	―

記号説明 ○: 適用可(オプション含む)、△: 規定はないが一般に使用されている、―: 適用不可

3-3 励磁方式の適用

- 常時励磁式
- ……主として電動機など比較的多ひん度で負荷開閉する場合に適します。
- 瞬時励磁式
(ラッチ機構付)
- ……開閉ひん度が比較的小なく、停電時や操作回路故障時でも負荷を停止できないような重要負荷に適しています。

3-4 保 護

- (1) 系統および負荷特性をチェックしたうえで、上位および下位の継電器との保護協調を充分ご検討ください。
- (2) 限流ヒューズの欠相を考慮して必ず欠相保護を行なってください(2Eリレーなどの欠相リレーの使用、あるいはマイクロスイッチ付限流ヒューズの使用)。

3-5 サージに対する適用基準

真空コンタクタは特殊電極材料を用いた低サージ真空バルブを使用しておりますので、特別な場合を除きサージフリーとなっております。第6表をご参照の上適用してください。

第6表 サージに対する適用基準		
負 荷	適 用	注 意 事 項
電 動 機 (発 電 機)	適用可	●高圧55kW以下及びひんぱんなインチング操作を行う場合および、誘導電圧調整器にはサージサプレッサを取付けてください。 ●6.6kV-900kW、3.3kV-450kW以下でコンドルファ始動する場合、単巻変圧器と真空コンタクタ(6)の間にサージサプレッサを取付けてください。 (右図参照) ●既設の古い電動機に適用する場合は、サージサプレッサを取付けてください。
油入変圧器およびA号モールド変圧器	適用可	●変圧器の二次側にサイリスタ、コンバータ等のサージレベルの低い機器がある場合には必ず、サージサプレッサを取付けてください。
乾 式 変 圧 器	適用可	●励磁突入電流を遮断する可能性がある回路では避雷器を取付けてください。
進 相 コ ン デ ン サ	適用可	●CV433H形は適用できません。 ●3-6(1)項コンデンサ適用を参照ください。

- 油入変圧器およびモールド変圧器は、6kV用雷インパルス60kV/3kV用雷インパルス45kVを示します。
- サージサプレッサは従来用いられてきた保護装置のなかで最も優れたもので、コンデンサ(C)と抵抗(R)を直列に接続したものです。CRサージサプレッサのコンデンサはサージの波頭しゅん度をゆるやかにし、サージインピーダンスも低下させるので電流さい断によるサージ発生倍率を低く押さえることができます。多ひん度開閉に向きます。
- 避雷器はサージ波形をなまらせる効果はありませんが、規定電圧以上のサージ電圧波高値を確実に制限します。開閉ひん度の少ない場合に向きます。CRサージサプレッサ、避雷器の詳細は、23、24頁を参照ください。

3-6 適用上の注意事項

(1)電動機の可逆回路への適用

三相電動機の可逆運転における真空コンタクタの適用は以下となります。

使用電圧	適用真空コンタクタ形式	適用条件
3.3kV	CV-6HA	●CRサージサプレッサの設置をお願いします。 ●電氣的インターロックによる保護をお願いします。 ●正逆切換時間(0.5s以上)の確保をお願いします。
6.6kV	CV-10HA	

*CV433H形は適用できません。
*CV-6形は、6.6kVには適用できません。


(2)コンデンサ負荷への適用

- コンデンサ負荷に使用する場合は限流ヒューズと組合せてご使用ください。
- 直列リアクトルの挿入をお願いします。特に並列コンデンサのある場合は必ず挿入してください。
リアクトル容量(6%、13%)の適用は第7表を参照ください。
- CT2次側に異常電圧が発生する場合は、CT2次側へ避雷器などを挿入してください。(サンコーシャ製、PW-100形をおすすめします)
- コンビネーションユニットへの対応も可能です。ただし、L=13%のコンデンサ負荷への適用の場合、コンビネーションユニット(コンタクタ)形式が異なるため、詳細は当社までお問い合わせください。

第7表 コンデンサ負荷適用表									
直列リアクトル容量		コ ン デ ン サ 設 備 容 量 (kvar)							
		100	150	200	300	500	1000	1500	2000
6%	3.3kV	CV-6GA(L)						CV-6HA(L)	
	6.6kV	CV-6GA(L)、CV-6HA(L)							
13%	3.3kV	CV-6GC(L) (※)	CV-6GB(L)、CV-6HB(L) (※)					CV-6HB(L)Z (※)	
	6.6kV	6.6/3.3kV-200A-6.3kA	6.6/3.3kV-200A、400A-4.0kA					6.6/3.3kV-400A-4.0kA	

(※)外形寸法はCV-6GA(L)、6HA(L)と同一です。詳細は当社までお問い合わせください。
コンビネーションユニットの対応も可能です。詳細は当社までお問い合わせください。

コンデンサ開閉は高周波の突入電流、2倍以上の極間回復電圧等コンタクタにとっては過酷な責務条件になります。コンデンサ電流開閉に対する開閉寿命回数の目安は右記のグラフに示します。開閉回数に至りましたら、真空バルブを交換してください。

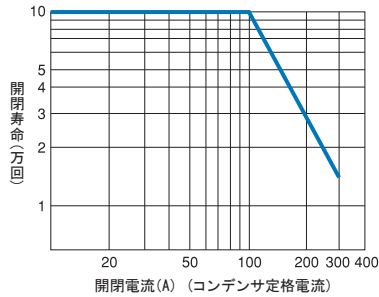

(3)ビレットヒータ設備への適用

- ビレットヒータ設備にCV-6形を適用する場合、機械的寿命100万回、電氣的寿命は10万回になります。
- ご注文時、負荷ビレットヒータを明示してください。ビレットヒータ適用の形式は下記になります。(常時励磁式のみ)
- 形式CV-6GA-5(6.6/3.3kV-200A) CV-6HA-5(6.6/3.3kV-400A) ビレットヒータ用
- ※ ビレットヒータは、一定の長さに切断された金属片(ビレット)を高周波電流で連続的に加熱する装置です。

(4)主回路端子の接続

- 真空コンタクタの主回路端子は電源側、負荷側どちらに接続しても性能は同じです。
- コンビネーションユニットについては、限流ヒューズとの協調(保護範囲)から上部端子を電源側へ接続願います。

(5)交流操作に必要な操作電源容量

- 投入操作電源を交流から得る場合の操作電源容量(操作用変圧器の場合)は形式により第8表の容量が必要となります。
- 但しVTを使用する場合は100VA-1P級が使用可能です。東芝製VTを使用する場合はV-E3CP、E6CPが適用できます。

第8表 操作電源容量		
形 式	操作用変圧器	VT
CV433H形	400VA以上	100VA-1P級以上 東芝製VT V-E3CP V-E6CP
CV-6GA、6HA、(UVA)		
CV-10形		
CV-6KA1	750VA以上	

4 高圧真空コンタクタ(固定形)

4-1 形式説明

(1)CV形シリーズ

CV - 6 ■ A ■ ■ - ■

例 CV-6GAL

(形)

真空コンタクタ

(式)

定格使用電圧……6:3.3/6.6kV共用 10:12/15kV

定格使用電流……G:200A H:400A K:720A

シリーズ記号

据付方式……記号なし:固定形


M:水平引出形(200、400A形のみ)

励磁方式……記号なし:常時励磁式

L:瞬時励磁式(ラッチ機構付)

変更順位

*コンタクタ引出形はP38を参照ください。

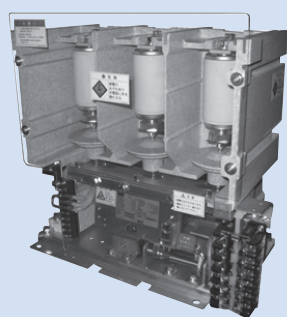

第1図 CV-6GAL



第2図 CV-6KA1



第3図 CV-10HA

(2)CV433H形

CV 4 3 3 H - F A T ■ 2

例 CV433H-FATL2

(形)

真空コンタクタ

固定形

定格使用電圧……3:3.3kV

シリーズ記号

短絡遮断電流……H:4kA


(式)

定格使用電流……F:150A

励磁方式……記号なし:常時励磁式

L:瞬時励磁式(ラッチ機構付)

変更順位



第4図 CV433H-FATL2

4-2 機種および定格・仕様

第9表 高圧真空コンタクタ(固定形)の定格・仕様一覧

機 種		高 圧 真 空 コ ン タ ク タ																													
据 付 方 法		固 定 形 (床 置)																													
形 式		CV																													
励 磁 方 式		常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時																		
定 格	絶 縁 電 圧 (kV)	3.6		7.2						—																					
	使 用 電 圧 (kV)	3.3		6.6/3.3						12/15		12																			
	使 用 電 流 (A)	150		200		400		720		400																					
	周 波 数 (Hz)	50、60																													
短 絡 遮 断 電 流 (kA)		4.0		6.3				8.0		5.0/4.0		5.0																			
短 時 間 耐 電 流 (kA-s)		2.5-5、4-0.5 6.3-0.1、8-0.06		4.0-4、8.0-1		4.0-12、8.0-2		4.32-30、10.8-1		2.4-30、6.0-1																					
半 波 通 電 電 流 (波高値kA)		35		55		85		85		50																					
絶 縁 階 級 (※1)(号)		3B		6A				10B																							
閉 路 容 量		AC4級:定格使用電流の10倍																													
遮 断 容 量		AC4級:定格使用電流の8倍																													
開 閉 ひ ん 度 (回/時)		2号:600	3号:300	1200	3号:300	1200	3号:300	2号:600	3号:300	300	120	300	120																		
寿 命	機 械 的 (万回)	3種:100	4種: 25	2種:250	4種: 25	2種:250	4種: 25	3種:100	3種: 20	25																					
	電 氣 的 (※2,※6)(万回)	2種: 25	3種: 10	2種: 25				3種: 20		10																					
標 準 動 作 責 務	短 絡 遮 断 電 流	0-2分-C0								0-3分-C0-3分-C0																					
	閉 路 容 量	C-10秒間隔×100回																													
	遮 断 容 量	C0-30秒間隔×25回																													
無 負 荷 投 入 時 間 (ms)		60~65		65~80				100~130		150~180																					
開 極 時 間 (ms)		10~20		20~30				40~60		80~100	30~40	80~100	30~40																		
標 準 電 流 (A)	AC100-110V単相全波 またはDC100-110V	保持または 引外し		0.66	5.0	0.6	4.0	0.6	4.0	0.9	4.0	0.6	4.0																		
		投 入		3.3		5.5		7.5		6.0																					
	AC200/220V単相全波 またはDC200-220V	保持または 引外し		0.34	1.8	0.7	2.5	0.7	2.5	0.9	2.5	0.7	2.5																		
		投 入		1.8		6.0		9.0		7.0																					
補 助 接 点	接 点 構 成 (※3)		2a3b	2a2b	3a3b	2a2b	3a3b	2a2b	3a3b	2a2b	4a2b	2a1b	4a2b	2a1b																	
	定 格		400V(最低48V)-10A								400V(最低48V)-6A																				
	遮 断 容 量		AC700VA(P.F.0.35)、DC60W(L/R150ms)																												
最 大 適 用 容 量	電 動 機 (kW)		630		750/1500		1500/3000		2500/5000		3500		(※4)																		
	三 相 変 圧 器 (kVA)		750		1000/2000		2000/4000		3500/7000		4500		(※4)																		
	コ ン デ ン サ (kvar)		(※5																												

4-3 標準仕様および仕様変更可能範囲

(1)操作電圧

電 圧		第10表 操作電圧一覧			
		CV433H-FAT2/FATL2	CV-6GA(L)/6HA(L)	CV-6KA(L)1	CV-10HA(L)/10HB(L)
常時励磁式	AC100/110V	○	○	○	○
	AC200/220V	△	△	○	○
	DC100/110V	△	○	○	○
	DC200/220V	△	△	○	○
瞬時励磁式（ラッチ式）	DC100/110V 投入 DC100-110V 引外し	○	○	○	○
	DC200/220V 投入 DC200-220V 引外し	△	△	△	△
	AC100/110V 投入 ^(※1) DC100-110V 引外し	△	○	○	○
	AC100/110V 投入 ^(※1) DC200-220V 引外し	△	△	△	△
	AC200/220V 投入 ^(※1) DC200-220V 引外し	△	△	△	△
	AC200-220V 投入 ^(※1) DC100-110V 引外し	△	△	△	△

(※) 1. コンデンサ引外し装置使用の場合の引外しコイル定格電圧
LC9、CIT-10Q:DC100-110V・入力電圧がAC100-110VでCIT-10Qを使用する場合引外しコイルはDC100-110Vを使用下さい。
LC10、CIT-10Q:DC200-220V・入力電圧がAC200-220VでCIT-10Qを使用する場合引外しコイルはDC200-220Vを使用下さい。
2. DC24V、DC48V操作の場合は別途ご相談下さい。
CV-6GAL、6HAL形のみ対応可能です。付属品として、DC24V専用のリレーユニットが必要となります。


(2)オプション

仕 様		第11表 オプション一覧			
		CV433H-FAT2/FATL2	CV-6GA(L)/6HA(L)	CV-6KA(L)1	CV-10HA(L)/10HB(L)
正面保護カバー	(絶縁カバー)	○	○	○	—
	(金属製)	—	△	—	○
カウンタ (機械的5桁)		—	△	△	△
旧形(CV462K)との盤据付用 互換性ベース		—	△	—	—
英文銘板		△	△	△	△

4-4 構造

(1)CV433H、CV-6形高圧真空コンタクタ

この真空コンタクタは高圧部を前面上部、操作回路部を前面下部に配置し操作取扱いの容易さを充分考慮した構造です。
第5図に構造断面図を示します。

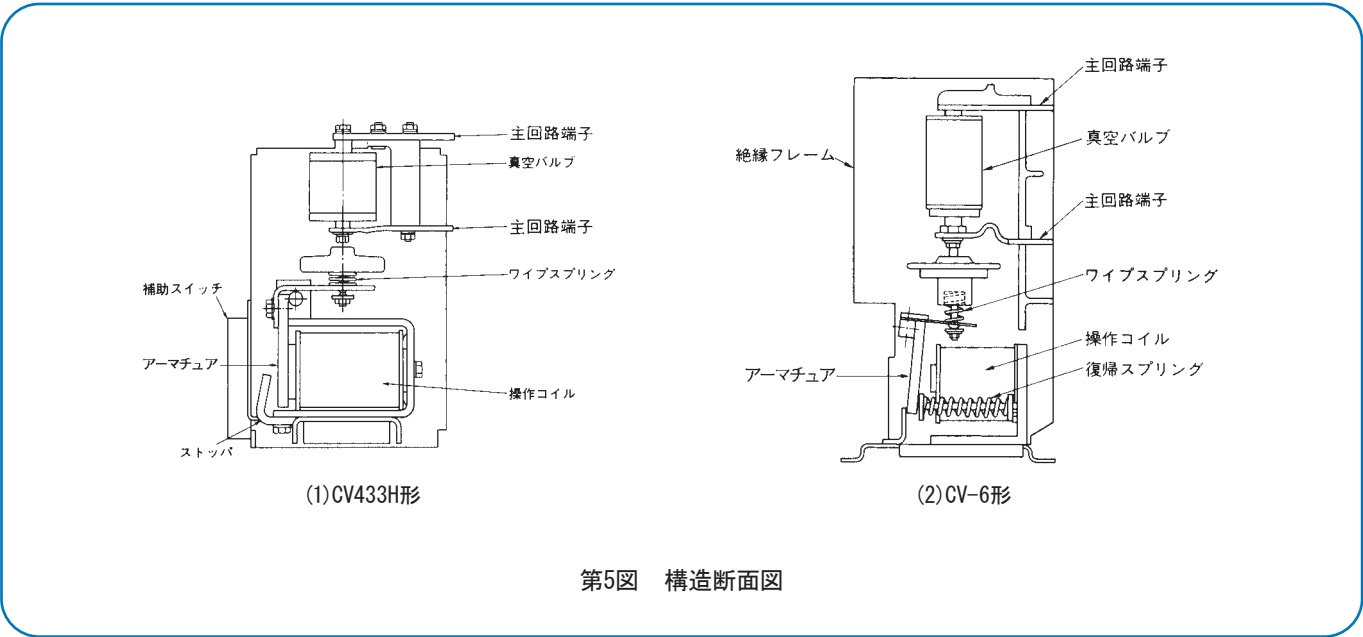

(2)常時励磁式


コンタクタの投入コイル(52CC)が励磁されている間だけ投入状態を保持します。

(3)瞬時励磁式(ラッチ機構付)

コンタクタ投入コイルを励磁してコンタクタを投入した後、アーマチュアをラッチ機構にて機械的に保持し投入コイルの励磁を解除します。開路はラッチ機構の引外しコイルを励磁し、ラッチを外して開路状態にします。

4-5 機種別外観・外形寸法・接続

(1) CV433H形高圧真空コンタクタ

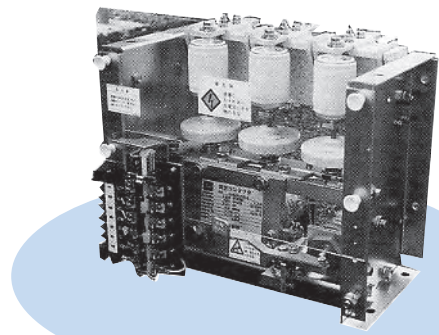


第6図 CV433H-FATL2

● 定 格

形 式		CV433H	
		FAT2	FATL2
定 格 使 用 電 圧 (kV)		3.3	
定 格 使 用 電 流 (A)		150	
定 格 周 波 数 (Hz)		50、60	
短 絡 遮 断 電 流 (kA)		4	
短 時 間 耐 電 流 (kA-s)		2.5-5、4-0.5、6.3-0.1、8-0.06	
絶 縁 階 級 (※1) (号)		3B	
開 閉 ひ ん 度 (※2) (回/時)		2号:600	3号:300
寿 命	機 械 的 (万回)	3種:100	4種: 25
	電 氣 的 (※2) (万回)	2種: 25	3種: 10
操 作 電 流 (A)	AC100/110V単相全波 またはDC100/110V	保持または引外し	5.0
		投 入	3.3
	AC200/220V単相全波 またはDC200/220V	保持または引外し	1.8
		投 入	1.8
最 大 適 用 容 量	電 動 機 (kW)	630	
	三 相 変 圧 器 (kVA)	750	
	コ ン デ ン サ (kvar)	— (※3)	
適 合 規 格		JEM 1167	


- (※) 1. コンタクタ極間は除きます。
 2. AC3級(投入:定格電流の6倍、遮断:定格電流)です。
 3. コンデンサ負荷には適用できません。

外形寸法

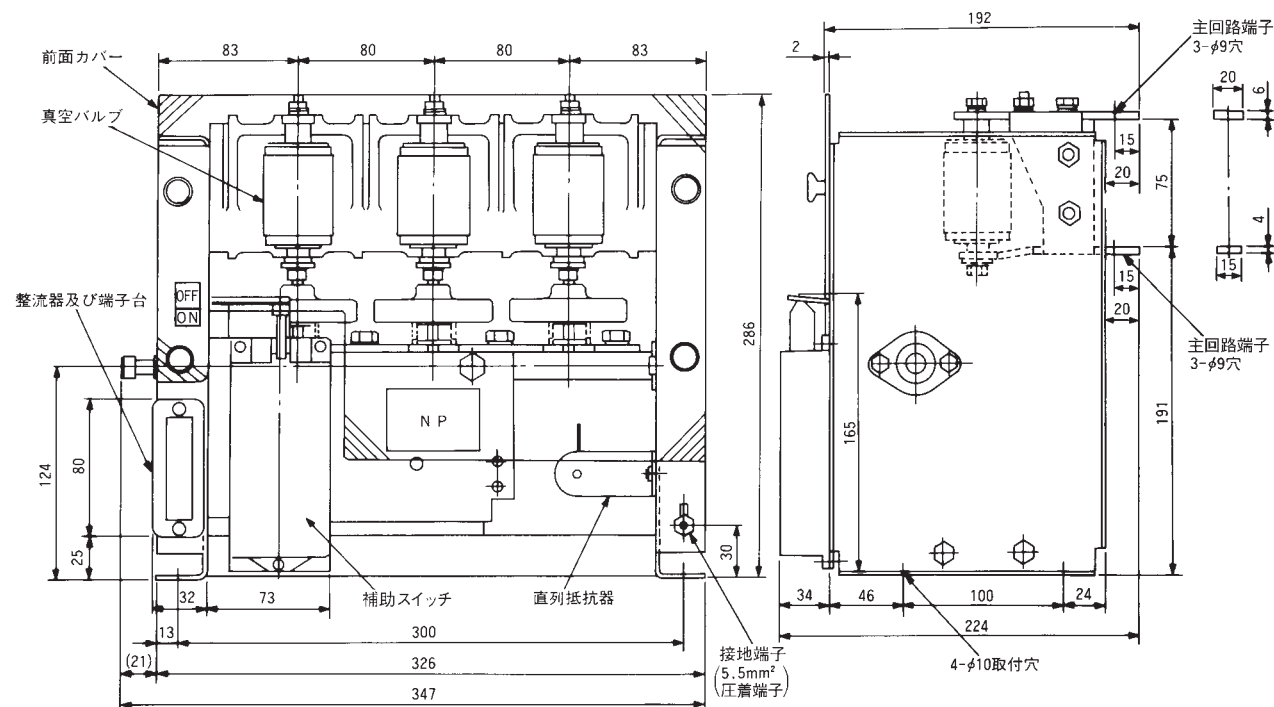


第7図 CV433H-FAT2形真空コンタクタ外形寸法図


接 続

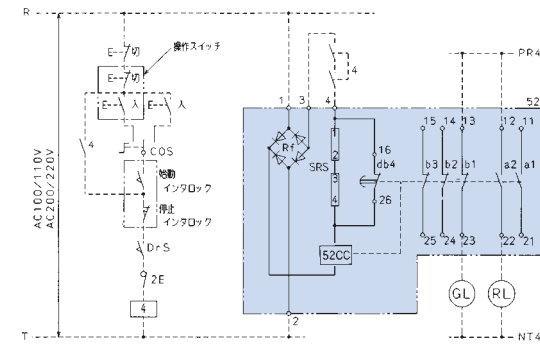


100V級と200V級とは操作コイルおよび直列抵抗器が異なります。操作電圧を変更する場合には、操作電圧に合致した操作コイルおよび直列抵抗器と交換してください。

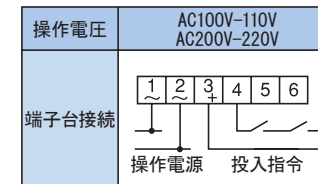

(a) AC操作

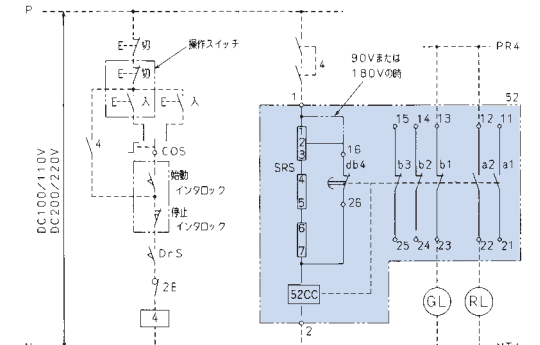


100V級と200V級とは操作コイルおよび直列抵抗器が異なります。操作電圧を変更する場合には、操作電圧に合致した操作コイルおよび直列抵抗器と交換してください。

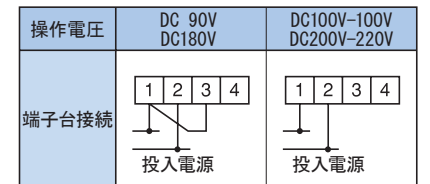


(b) DC操作

- 制御継電器(4): 接点開閉能力を確認し適用願います。
 投入回路の自己保持には動作の早い制御継電器のa接点を使用してください。
 真空コンタクタの補助スイッチa接点で、自己保持すると、始動時スイッチを不完全に押した場合、主接触子が不完全状態となり溶着する危険があります。


(1) 常時励磁式

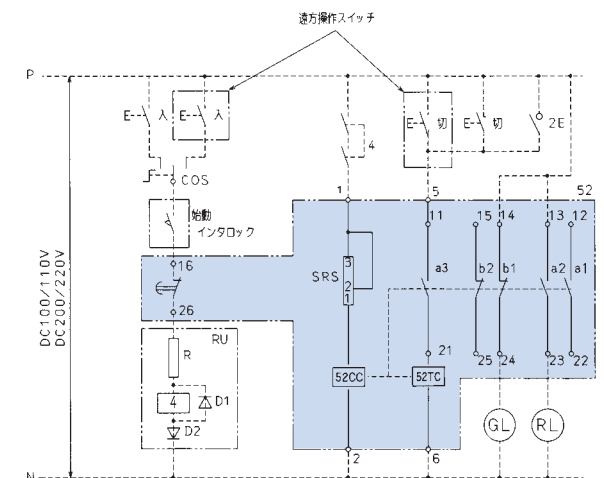


100V級と200V級とは投入コイルおよび引外しコイルが異なります。操作電圧を変更する場合には、操作電圧に合致した投入コイルおよび抵抗器と交換してください。

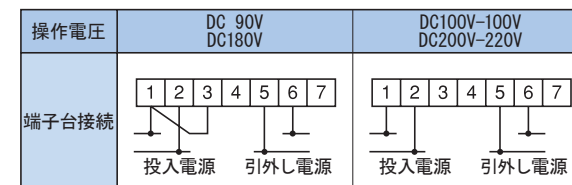

(a) ショントトリップ方式

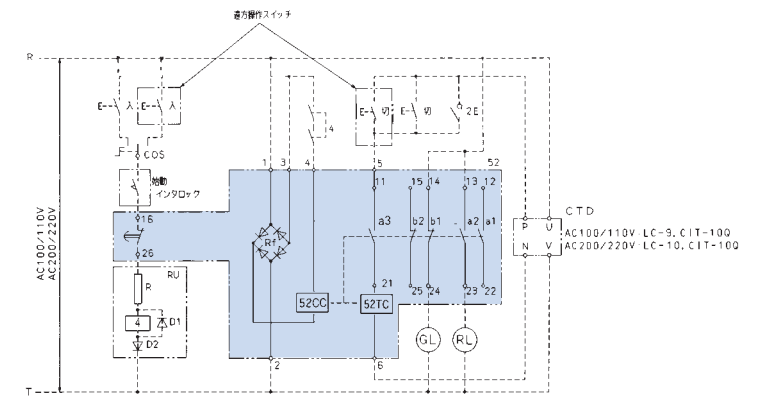

100V級と200V級とは投入コイルおよび引外しコイルが異なります。操作電圧を変更する場合には、電圧に合致した投入コイルおよび抵抗器と交換してください。

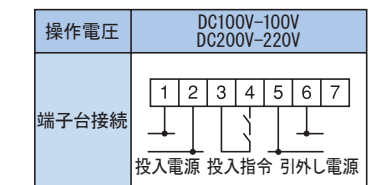

(b) コンデンサトリップ方式

- 制御継電器(4): 接点開閉能力を確認し適用願います。(専用の制御リレーユニットを用意しています。P20を参照ください)
 ●補助スイッチ16-26(遅延b接点)を投入回路に挿入してください。本接点により、投入指令継電器を解除するよう回路を構成します。
 ●引外し電源には安定したDC電源をご使用ください。
 ●遠方操作スイッチに自動信号接点を使用する場合は、事故時の再投入を防止するため、電氣的トリップフリーを構成してください。

(2) 瞬時励磁式(ラッチ式)

器具名称	4 : 制御継電器	52CC : コンタクタ投入コイル	52TC : コンタクタ引外しコイル	52 : 真空コンタクタ
	RU : 制御リレーユニット	SRS : 直列抵抗器	CTD : コンデンサ引外し装置	RF : 整流器


第8図 CV433H形展開接続図

(2)CV-6GA(L)、6HA(L)形高圧真空コンタクタ

● 定 格


形 式		CV			
		6GA	6GAL	6HA	6HAL
定 格 使 用 電 圧 (kV)		6.6/3.3			
定 格 使 用 電 流 (A)		200		400	
定 格 周 波 数 (Hz)		50、60			
短 絡 遮 断 電 流 (kA)		6.3			
短 時 間 耐 電 流 (kA-s)		4.0-4、8.0-1		4.0-12、8.0-2	
絶 縁 階 級 (※1) (号)		6A			
開 閉 ひ ん 度 (※2) (回/時)		1200	3号:300	1200	3号:300
寿 命	機 械 的 (万回)	2種:250	4種: 25	2種:250	4種: 25
	電 氣 的 (※2) (万回)	2種: 25			
操 作 電 流 (A)	AC100/110V単相全波	0.6	4.0	0.6	4.0
	またはDC100/110V	投 入	5.5	5.5	5.5
	AC200/220V単相全波	0.7	2.5	0.7	2.5
	またはDC200/220V	投 入	6.0	6.0	6.0
最 大 適 用 容 量	電 動 機 (kW)	750/1500		1500/3000	
	三 相 変 圧 器 (kVA)	1000/2000		2000/4000	
	コ ン デ ン サ (kvar)	1000/2000		2000/2000	
適 合 規 格		JEM 1167			

(※) 1. コンタクタ極間は除きます。
2. AC3級(投入:定格電流の6倍、遮断:定格電流)です。

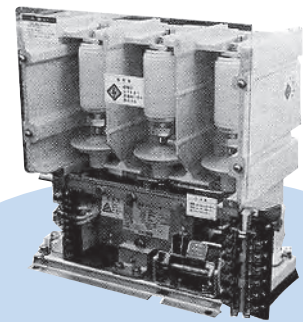

第9図 CV-6GAL

外形寸法図

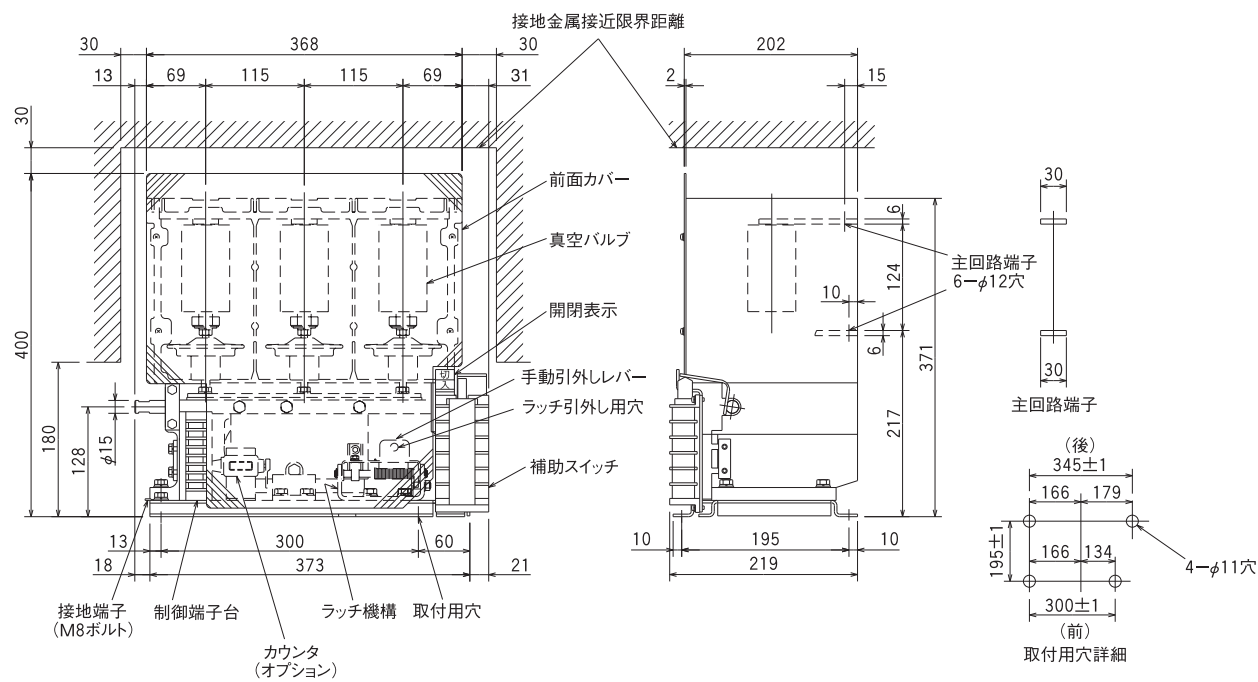

第10図 CV-6GA(L)、6HA(L)形真空コンタクタ外形寸法図

接続

(1)常時励磁式

回路構成時の注意事項


●制御継電器(4)

- ・ 接点開閉能力を確認し適用願います。
- ・ 投入回路の自己保持には動作の早い制御継電器のa接点を使用してください。

真空コンタクタの補助スイッチa接点で、自己保持すると、始動時スイッチを不完全に押した場合、主接触子が不完全状態となり溶着する危険があります。

- 端子台5-6(投入コイル)に直接、投入電源を印加することは絶対にやめてください。

(駆動ユニット、コイルが破損します)

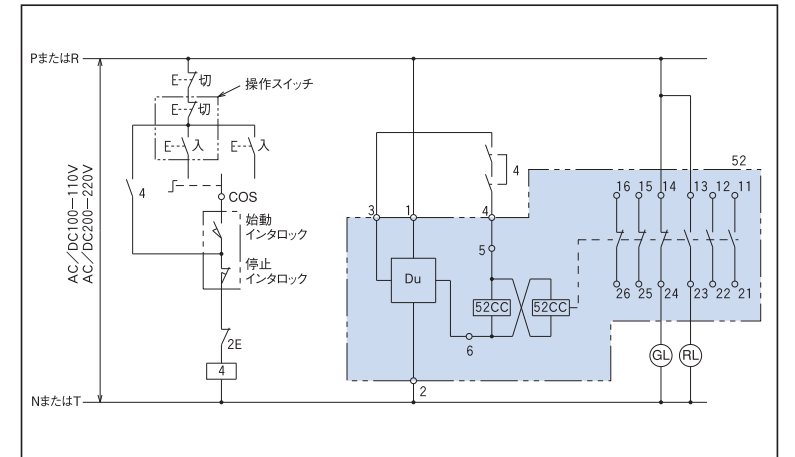

(a)常時励磁式

(2)瞬時励磁式(ラッチ式)

回路構成時の注意事項

●制御継電器(4)

- ・ 接点開閉能力を確認し適用願います。
- (推奨RY:オムロン製MM2XP)


●投入コイルの励磁解除

補助スイッチ接点16-26(遅延b接点)を投入回路に挿入してください。


本接点により、投入指令継電器を解除するよう回路を構成します。

- 引外し電源には安定したDC電源をご使用ください。
- 遠方操作スイッチに自動信号接点を使用する場合は、事故時の再投入を防止するため電氣的トリップフリーを構成してください。
- 端子台5-6(投入コイル)に直接、投入電源を印加することは絶対にやめてください。

(駆動ユニット、コイルが破損します)

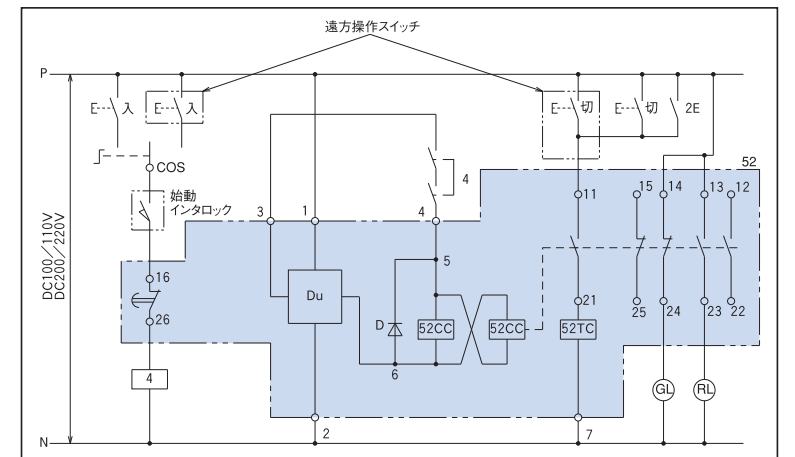

(b)シャントトリップ方式

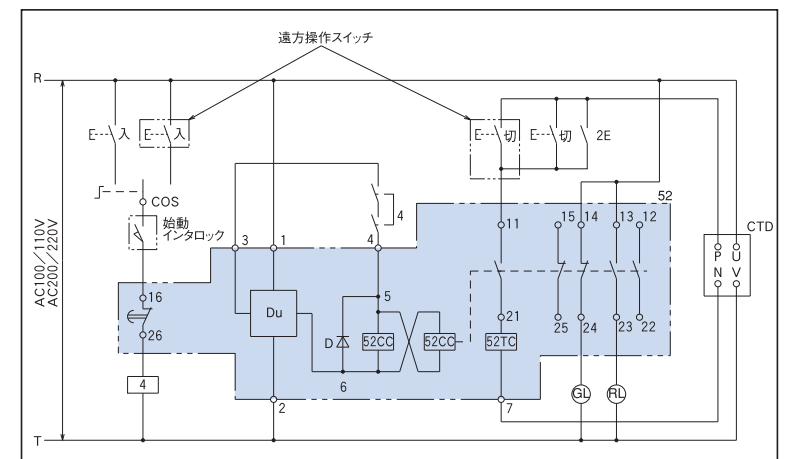

(c)コンデンサトリップ方式

図中名称

- 52: 真空コンタクタ
- 52CC: コンタクタ投入コイル
- 52TC: コンタクタ引外しコイル
- DU: 駆動ユニット
- 4: 制御リレー
- CTD: コンデンサ引外し装置
- D: 遅延用ダイオード
- 2E: 2Eリレー接点
- GL: 緑色ランプ
- RL: 赤色ランプ

第11図 CV-6GA(L)、6HA(L)形展開接続図

(3)CV-6KA1、6KAL1形高圧真空コンタクタ

● 定 格


形 式	CV	
	6KA1	6KAL1
定 格 使 用 電 圧 (kV)	6.6/3.3	
定 格 使 用 電 流 (A)	720	
定 格 周 波 数 (Hz)	50、60	
短 絡 遮 断 電 流 (kA)	8.0	
短 時 間 耐 電 流 (kA-s)	4.32-30、10.8-1	
絶 縁 階 級 (※1) (号)	6A	
開 閉 ひ ん 度 (※2) (回/時)	2号:600	3号:300
寿 命	機 械 的 (万回)	3種:100
	電 気 的 (万回)	3種: 20
操 作 電 流 (A)	AC100/110V単相全波 またはDC100/110V	保持または引外し 投 入
	AC200/220V単相全波 またはDC200/220V	保持または引外し 投 入
最大 電 動 機 (kW)	2500/5000	
適 用 三 相 変 圧 器 (kVA)	3500/7000	
容 量 コ ン デ ン サ (kvar)	2000/2000	
適 合 規 格	JEM 1167	

(※) 1. コンタクタ極間は除きます。
2. AC3級(投入:定格電流の6倍、遮断:定格電流)です。



第12図 CV-6KA1

外形寸法図

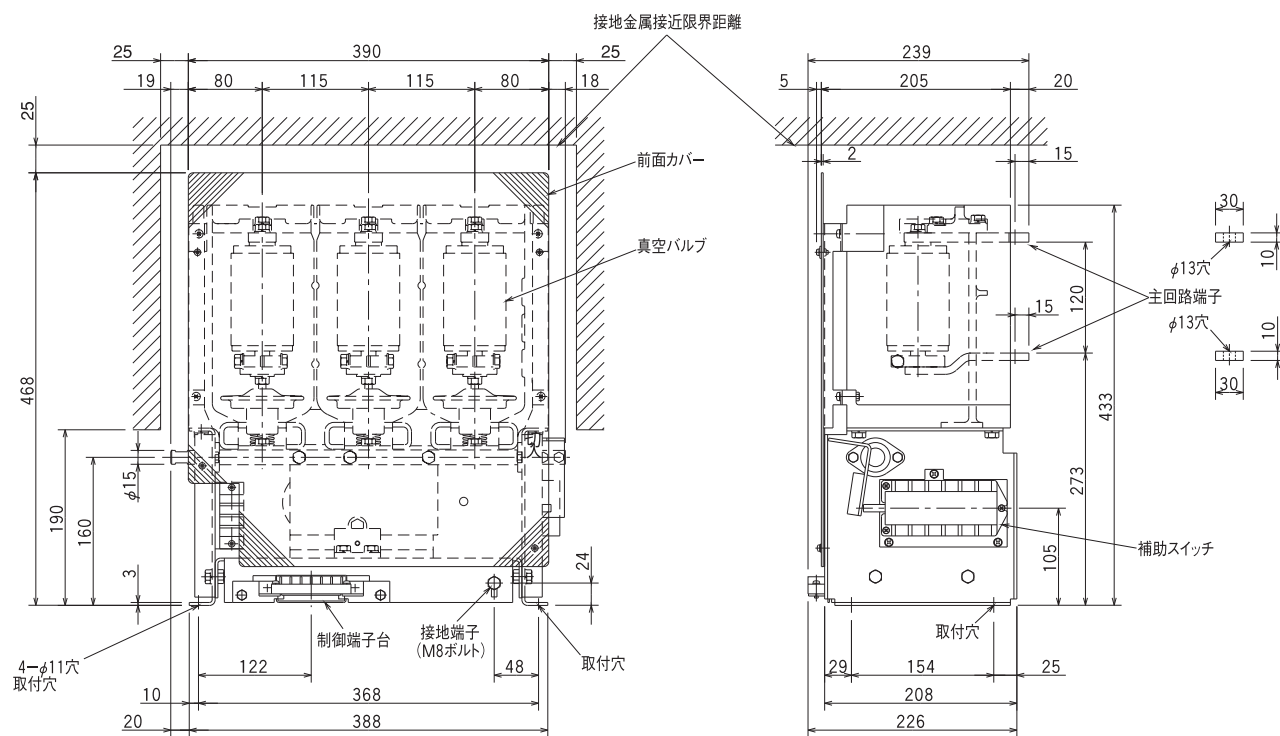

第13図 CV-6KA(L)1形真空コンタクタ外形寸法図


接続

(1)常時励磁式

回路構成時の注意事項

●制御継電器(4)

- ・接点開閉能力を確認し適用願います。
 - ・投入回路の自己保持には動作の早い制御継電器のa接点を使用してください。
- 真空コンタクタの補助スイッチa接点で、自己保持すると、始動時スイッチを不完全に押した場合、主接触子が不完全状態となり溶着する危険があります。

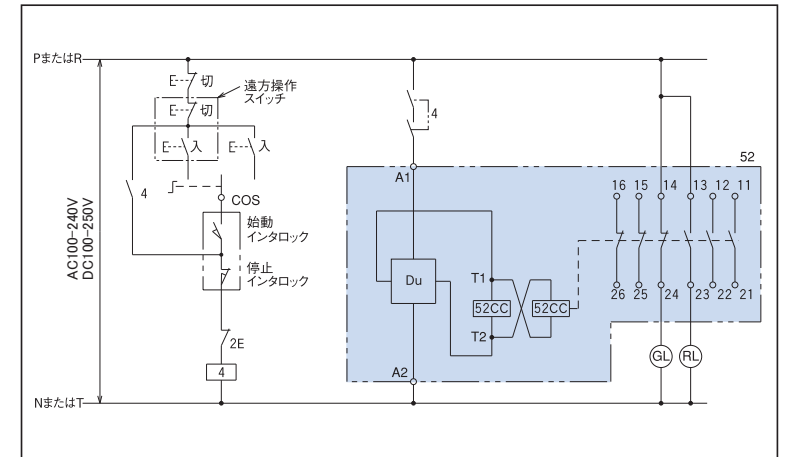


(a)常時励磁式

(2)瞬時励磁式(ラッチ式)

回路構成時の注意事項

●制御継電器(4)


- ・接点開閉能力を確認し適用願います。
(推奨RY:オムロン製MM2XP)
- 投入コイルの励磁解除
補助スイッチ16-26(遅延b接点)を投入回路に挿入してください。
本接点により、投入指令継電器を解除するよう回路を構成します。
- 引外し電源には安定したDC電源をご使用ください。
- 遠方操作スイッチに自動信号接点を使用する場合は、事故時の再投入を防止するため電氣的トリップフリーを構成してください。

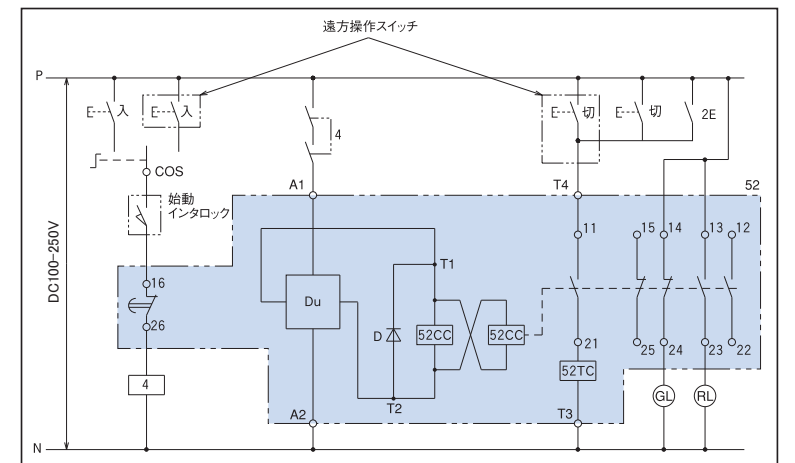

(b)シャントトリップ方式

図中名称

- 52: 真空コンタクタ 52CC: コンタクタ投入コイル
52TC: コンタクタ引外しコイル DU: 駆動ユニット
4: 制御リレー CTD: コンデンサ引外し装置
D: 遅延用ダイオード 2E: 2Eリレー接点
GL: 緑色ランプ RL: 赤色ランプ

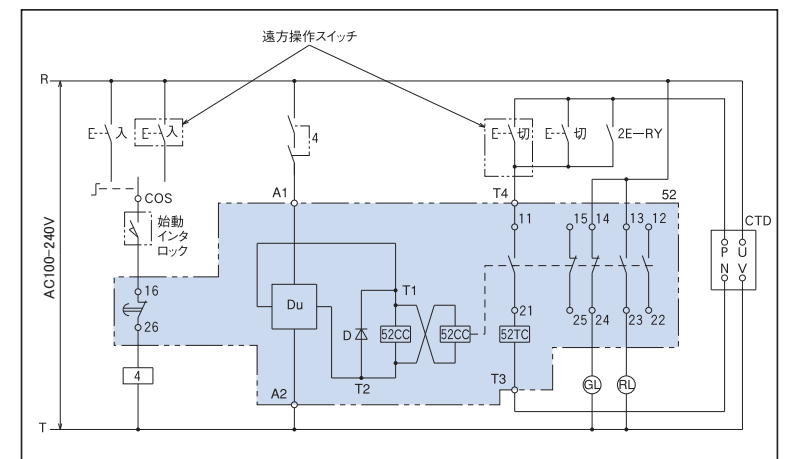

(c)コンデンサトリップ方式

第14図 CV-6KA(L)1形展開接続図

(4)CV-10HA(L)、10HB(L)形高圧真空コンタクタ

● 定 格


形 式		CV				
		10HA	10HAL	10HB	10HBL	
定 格 使 用 電 圧 (kV)		12/15		12		
定 格 使 用 電 流 (A)		400				
定 格 周 波 数 (Hz)		50、60				
短 絡 遮 断 電 流 (kA)		5/4		5		
短 時 間 耐 電 流 (kA-s)		2.4-30、6.0-1				
絶 縁 階 級 (※1) (号)		10B				
開 閉 ひ ん 度 (※2) (回/時)		300	120	300	120	
寿 命	機 械 的 (万回)	25				
	電 氣 的 (※2) (万回)	10				
操 作 電 流 (A)	AC100/110V単相全波 またはDC100/110V	保持または引外し	0.6	4.0	0.6	4.0
		投 入	6.0			
	AC200/220V単相全波 またはDC200/220V	保持または引外し	0.7	2.5	0.7	2.5
		投 入	7.0			
最大適用容量 (※3)	電 動 機 (kW)	3500			—	
	三 相 変 圧 器 (kVA)	4500			—	
	コ ン デ ン サ (kvar)	—			5000	
適 合 規 格		IEC 62271-106				

(※) 1. コンタクタ極間は除きます。
 2. AC3級(投入:定格電流の6倍、遮断:定格電流)です。
 3. CV-10HB(L):コンデンサ開閉専用
 CV-10HA(L):電動機・変圧器開閉用



第15図 CV-10HA

外形寸法図

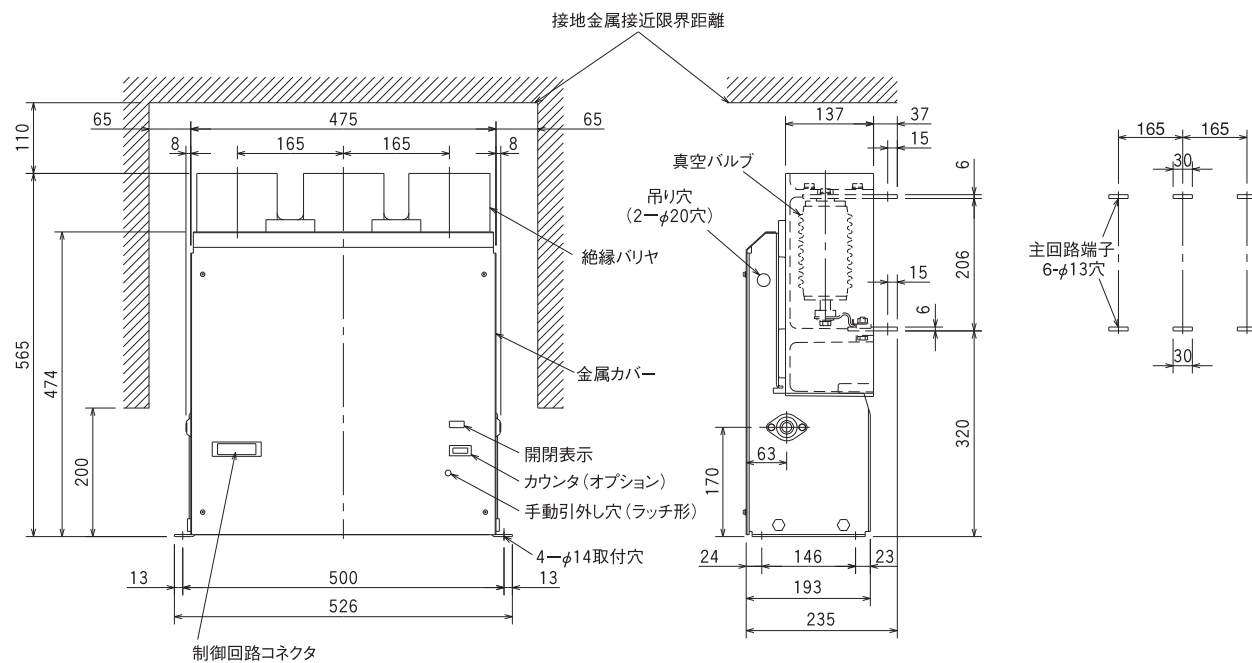

第16図 CV-10HA(L)、10HB(L)形真空コンタクタ外形寸法図


接続

(1)常時励磁式

回路構成時の注意事項

●制御継電器(4)

- ・接点開閉能力を確認し適用願います。
 - ・投入回路の自己保持には動作の早い制御継電器のa接点を使用してください。
- 真空コンタクタの補助スイッチa接点で自己保持すると、始動時スイッチを不完全に押した場合、主接触子が不完全状態となり溶着する危険があります。

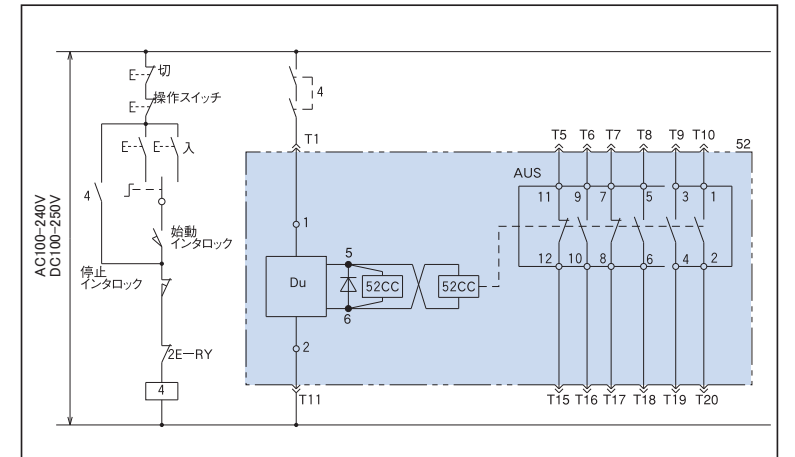


(a)常時励磁式

(2)瞬時励磁式(ラッチ式)


回路構成時の注意事項

●制御継電器(4)

- ・接点開閉能力を確認し適用願います。
- (推奨RY:オムロン製MM2XP)
- 投入コイルの励磁解除
補助スイッチ接点T5-T15(遅延b接点)を投入回路に挿入してください。
- 本接点により、投入指令継電器を解除するよう回路を構成します。
- 引外し電源には安定したDC電源をご使用ください。
- 遠方操作スイッチに自動信号接点を使用する場合は、事故時の再投入を防止するため電氣的トリップフリーを構成してください。

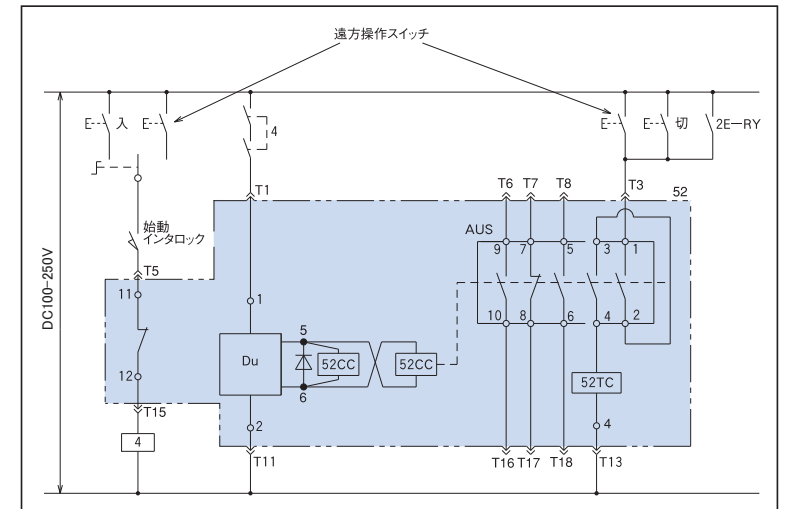

(b)シャントトリップ方式

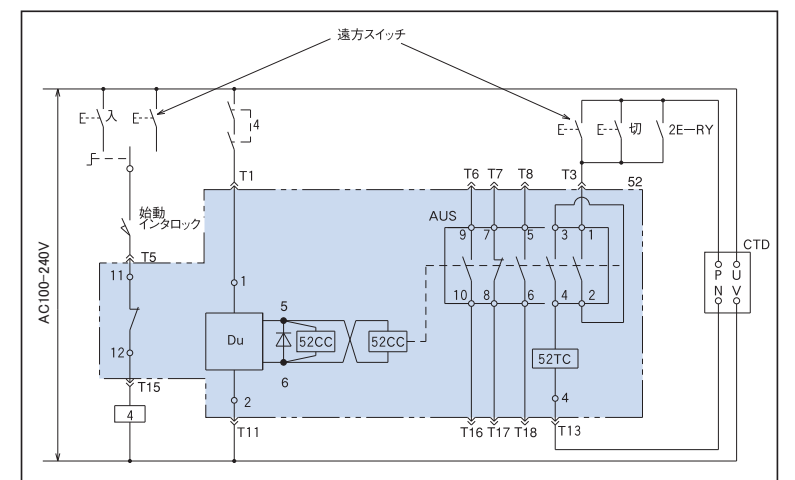

(c)コンデンサトリップ方式

図中名称

- 52: 真空コンタクタ 52CC: コンタクタ投入コイル
 52TC: コンタクタ引外しコイル DU: 駆動ユニット
 4: 制御リレー CTD: コンデンサ引外し装置
 D: 遅延用ダイオード 2E: 2Eリレー接点
 GL: 緑色ランプ RL: 赤色ランプ

第17図 CV-10HA(L)、10HB(L)形展開接続図


4-6 付 属 品

ご指定がなくても付属いたします。


第12表 付属品一覧

形 式	CV433H		CV-6				CV-10	
	FAT2	FATL2	GA、HA	GAL、HAL	KA1	KAL1	HA、HB	HAL、HBL
接点消耗確認ゲージ	○	○	○	○	○	○	○	○
手動引外し用操作ロッド(ラッチ式)	—	—	—	○	—	○	—	○
制御ケーブル	—	—	—	—	—	—	○	○


(1)接点消耗確認ゲージ(※)



(2)手動引外し用操作ロッド(ラッチ式のみ)(※)



(3)制御ケーブル(CV-10形のみ)



(※)ご注文単位に1個ずつ付属します。 CV433H形は形状が異なります。

4-7 ご指定付属品(別売付属品)


第13表 ご指定付属品一覧

形 式	CV433H		CV-6				CV-10H
	FAT2	FATL2	GA、HA	GAL、HAL	KA1	KAL1	
メカニカルインタロック	△	△	△	△	△	△	—
制御リレーユニット	—	△	—	—	—	—	—

メカニカルインタロックは、P21第19図参照ください。

(1)制御リレーユニット

CV433H形の瞬時励磁式用に使します。CV-6形及びCV-10形シリーズには、遅延ダイオード内蔵により制御リレーユニットの使用は不要です。

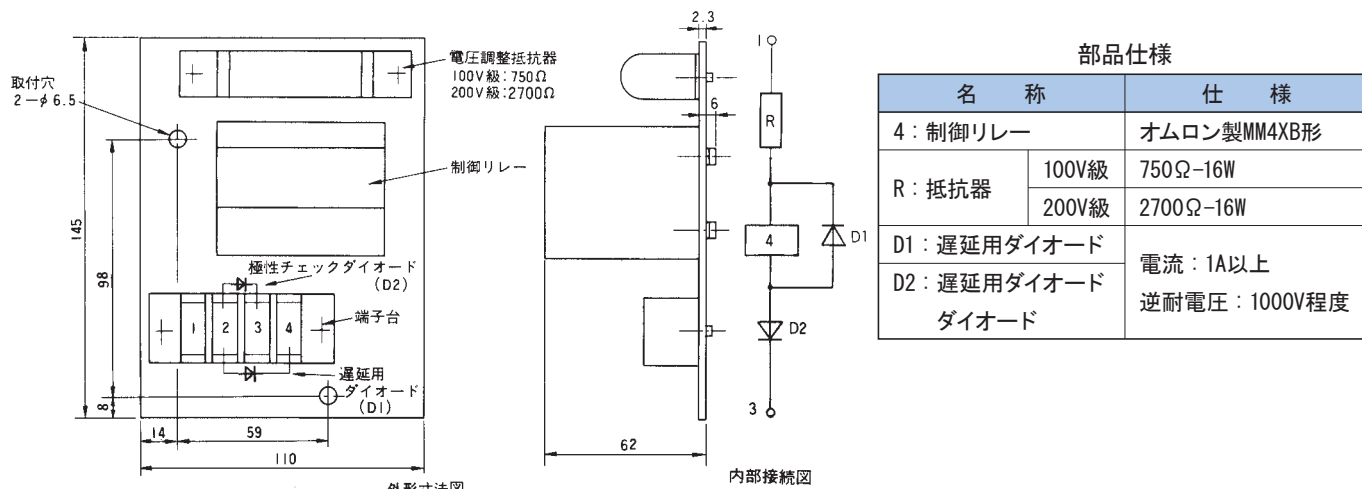

第18図 制御リレーユニット


4-8 関連器具(詳細図はP22、23、24を参照ください)

第14表 関連器具一覧


形 式	CV433H		CV-6				CV-10	
	FAT2	FATL2	GA、HA	GAL、HAL	KA1	KAL1	HA、HB	HAL、HBL
コンデンサ引外し装置	—	△	—	△	—	△	—	△
CRサージサプレッサ(FV60K503T1、NV60K304T1)	△	—	—	△	—	—	—	—
避雷器(RVSQ-3GPS、RVSQ-6GPS)	△	—	—	△	—	—	—	—
耐電圧チェッカー	△	—	—	△	—	—	—	△

本関連器具は、東芝真空コンタクタ用のものであり、他の目的では供給できません。

4-9 メカニカルインタロック

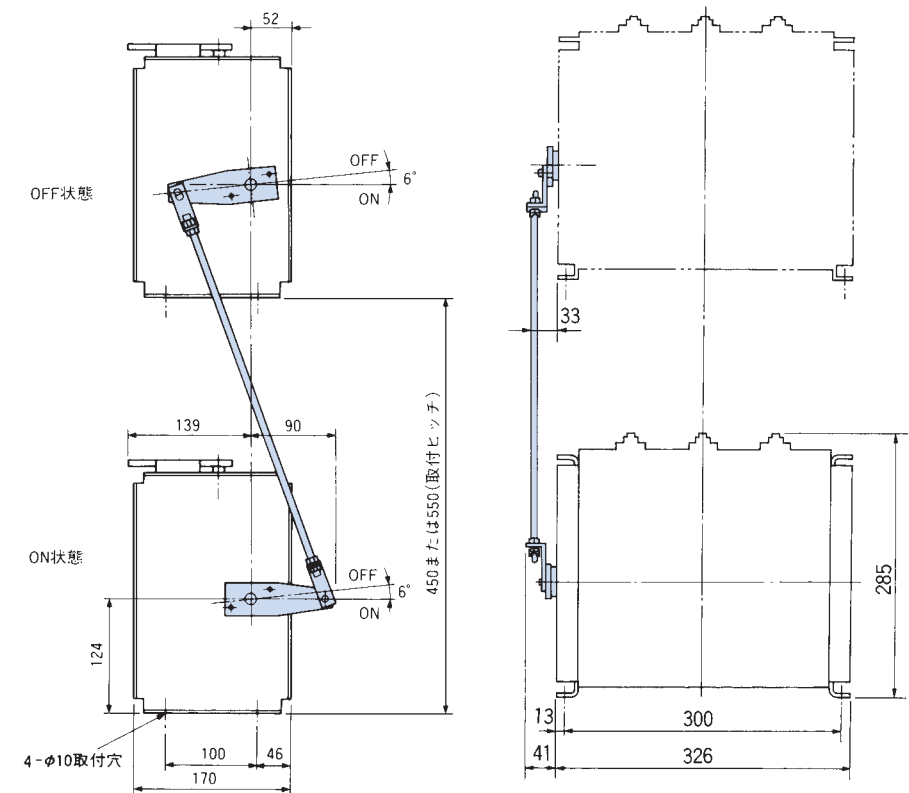

(1)CV433H形用

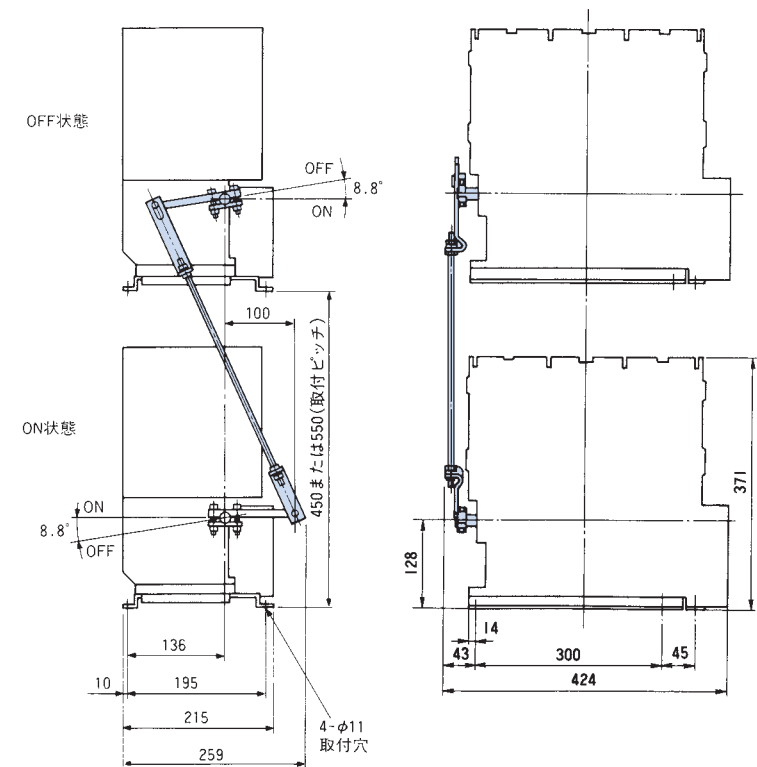

(2)CV-6GA(L)、6HA(L)用


第19図 真空コンタクタのメカニカルインタロック取付配置図

(4) 避雷器

開閉サージによって生ずる過電圧を制限する装置です。

第18表 避雷器の定格表


形 式	RVSQ-3GPS	RVSQ-6GPS(L2)
公 称 電 圧(kV)	3.3	6.6
定 格 電 圧(kV)	4.2	8.4
制 限 電 圧(kV波高値)	11以下 (at2.5kA)	22以下 (at2.5kA)
公称放電電流(kA波高値)	2.5	

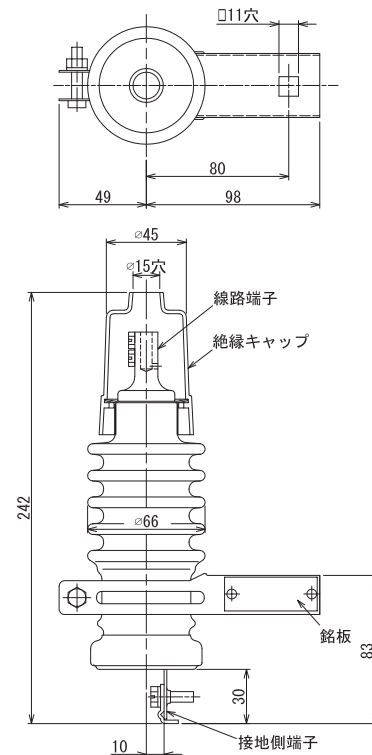

第25図 RVSQ-3GPS、6GPS(L2)形避雷器外形寸法図

(5) 耐電圧チェッカ


真空バルブの真空度を耐圧をかけることにより確認するものです。

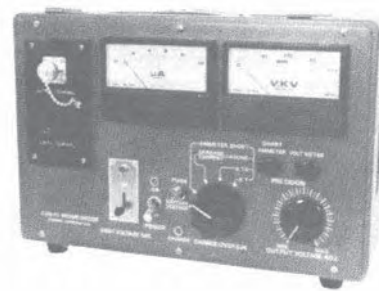

第26図 耐電圧チェッカ正面外観

第19表 耐電圧チェッカ定格・仕様表

形 式	CI35-1D	
主 たる 用 途	・真空遮断器、真空コンタクタの真空バルブの真空度チェック	
方 式	DC-DCコンバータ	
出 力 電 圧	無負荷 DC37.5kV以上 有負荷 100MΩ-DC35kV以上	
出力遮断回路	出力電流が1mAを超えると回路を遮断	
セトリーク電流	0.01μA以下	
高圧出力警報器	50dB、周波数約3kHz断続音	
電 源	AC100V交流式	
使 用 条 件	・-20℃～40℃、湿度80%以下 ・標高1000m以下	
本体概略質量	11kg	
標 準 付 属 品	・ケーブルリード線(2m) 1本 ・ケーブルリード線携帯袋 1個 ・精密電流計用プラグ(リード線1m付) 1本 ・精密電圧計用プラグ(リード線1m付) 1本 ・記録計用プラグ(リード線1m付) 1本 ・ヒューズ(1A) 2本	

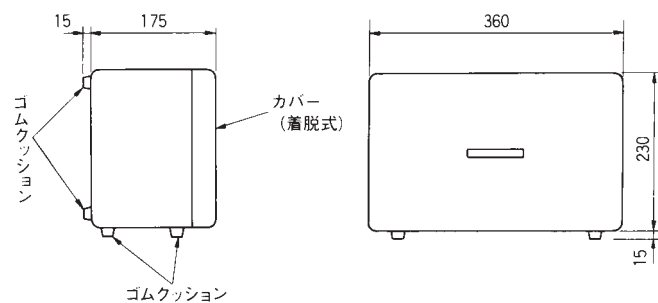

第27図 CI35-1D耐電圧チェッカ外形寸法図

5 高圧真空コンビネーションユニット

5-1 形式説明

(1) UVA形シリーズ

UVA - ■ ■ A ■ ■ ■

例 UVA-6GAML

(形) UVA形多段積真空コンビネーションユニット

(式) 定格使用電圧……6:6.6kV 3:3.3kV

定格使用電流……G:200A H:400A

シリーズ記号

引出ユニットの出入操作方法……記号なし:ヒューズ付真空コンタクタ(固定形)

M:内部引出形

D:外部引出形


励磁方式……記号なし:常時励磁式

L:瞬時励磁式(ラッチ機構付)


構 造……記号なし:標準形、外部引出形ベース長800mm

S:薄形盤収納形

-A:外部引出形ベース長1000mm

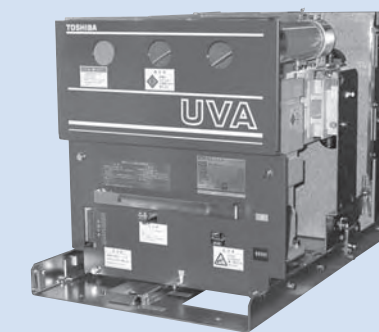

第28図 UVA-6GAM

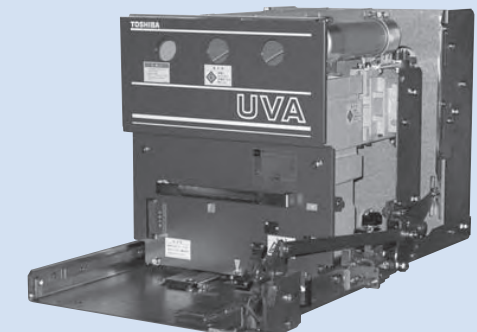

第29図 UVA-6GAD-A

5-2機種および定格・仕様

(1)UVA形高圧真空コンビネーションユニット:標準形・薄形

第20表 標準形・薄形定格・仕様一覧																								
機種		高 圧 真 空 コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ユ ニ ッ ト																						
据 付 方 法		水平引出形(標準形)								水平引出形(薄形)														
形		UVA																						
式		3GAM	3GAML	3HAM	3HAML	6GAM	6GAML	6HAM	6HAML	3GAMS	3GAMLS	6GAMS	6GAMLS											
励 磁 方 式		常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時											
定格	絶 縁 電 圧 (kV)	3.6				7.2				3.6		7.2												
	使 用 電 圧 (kV)	3.3				6.6				3.3		6.6												
	使 用 電 流 (A)	200		400		200		400		200														
	周 波 数 (Hz)	50、60								50、60														
短 絡 遮 断 電 流 (kA)		40								40														
絶 縁 階 級 (※1)(号)		3A				6A				3A		6A												
シ ャ ッ タ		無し(オプションで取付可能)								取付不可														
内 部 制 御 電 線		1.25mm ² ビニール電線(黄)																						
連 結		主回路、接地回路:自動連結						制御回路:手動プラグ																
V T		常時励磁式:1VT内蔵 瞬時励磁式:無し								VT内蔵不可														
無 負 荷 投 入 時 間 (ms)		65〜80								65〜80														
開 極 時 間 (ms)		20〜30								20〜30														
標準 電流 (A)	AC100-110V単相全波 またはDC100-110V	保持または 引外し	0.6	4.0	0.6	4.0	0.6	4.0	0.6	4.0	0.6	4.0	0.6	4.0										
		投 入	5.5						5.5															
	AC200/220V単相全波 またはDC200-220V	保持または 引外し	0.7	2.5	0.7	2.5	0.7	2.5	0.7	2.5	0.7	2.5	0.7	2.5										
		投 入	6.0						6.0															
補助 接点	接 点 構 成 (※2)	常時励磁式2a1b1c、瞬時励磁式(ラッチ式)1a1b1c																						
	定 格	440V(最低48V)〜10A																						
	遮 断 容 量	AC700VA(P.F0.35)、DC60W(L/R150ms)																						
最大 適用 容量	電 動 機 (kW)	750		1500		1500		3000		750		400												
	三 相 変 圧 器 (kVA)	1000		2000		2000		4000		1000		750												
	コ ン デ ン サ (kvar)	1000		2000		2000		2000		1000		500												
質 量 (kg)		75〜100								60〜80														
準 拠 規 格		JEM 1167、JEM 1225																						
詳 細 説 明 (ページ)		33								34														

高圧限流ヒューズの選定は44頁第30表をご参照ください。
(※) 1. コンタクタ極間は除きます。
2. 外部使用可能接点を示します。

(2) 外部引出形・ヒューズ付真空コンタクタ

第21表 外部引出形・ヒューズ付真空コンタクタ定格・仕様一覧																												
機種		高圧真空コンビネーションユニット								ヒューズ付真空コンタクタ																		
据 付 方 法		水平引出形(外部引出形)								固定形																		
形		UVA																										
式		3GAD	3GADL	3HAD	3HADL	6GAD	6GADL	6HAD	6HADL	3GA	3GAL	3HA	3HAL	6GA	6GAL	6HA	6HAL											
励 磁 方 式		常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時	常時	瞬時											
定格	絶 縁 電 圧 (kV)	3.6				7.2				3.6				7.2														
	使 用 電 圧 (kV)	3.3				6.6				3.3				6.6														
	使 用 電 流 (A)	200		400		200		400		200		400		200		400												
	周 波 数 (Hz)	50、60								50、60																		
短 絡 遮 断 電 流 (kA)		40								40																		
絶 縁 階 級 (※1)(号)		3A				6A				3A				6A														

5-3標準仕様および仕様変更可能範囲

(1) 標準シリーズ内部引出形

記号	意味
○	標準仕様
△	オプション対応可
×	対応不可

第 22 表 UVA 形内部引出形標準仕様および仕様変更範囲

機種		内部引出形																					
		標準シリーズ																					
		UVA																					
形式		3GAM	3HAM	6GAM	6HAM	3GAML	3HAML	6GAML	6HAML														
定格	使用電圧 (kV)	3.3			6.6			3.3			6.6												
	使用電流 (A)	200	400	200	400	200	400	200	400	200	400	200	400										
励磁方式		常時励磁						瞬時励磁															
主回路	3 極	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	2 極	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△										
搭載ヒューズ 形式・定格 (※ 1)	3.3/6.6kV	FPG1- (※ 2)	6X75N	G	T	C	M																
				5	2	—	—	○	○	○	○	○	○										
				10	5	3	—	○	○	○	○	○	○										
				20	15	10	—	○	○	○	○	○	○										
				30	20	15	—	○	○	○	○	○	○										
				40	30	20	—	○	○	○	○	○	○										
				50	40	25	—	○	○	○	○	○	○										
				60	50	40	25	○	○	○	○	○	○										
				75	60	50	40	○	○	○	○	○	○										
				100	75	60	50	○	○	○	○	○	○										
				C50×2 段				○	○	○	○	○	○										
				C60×2 段				○	○	○	○	○	○										
	3.3kV	FPC3-	3X25N	M	T	C																	
				25	50	40	○	○	×	×	○	○	×	×									
				50	100	75	○	○	×	×	○	○	×	×									
				100	150	100	○	○	×	×	○	○	×	×									
			3X25N	200	225	150	○	○	×	×	○	○	×	×									
				250	—	175	○	○	×	×	○	○	×	×									
				300	—	200	×	○	×	×	×	○	×	×									
				350	350	275	×	○	×	×	×	○	×	×									
				M250×2 段				×	○	×	×	○	×	×									
			6X75N	25	50	40	×	×	○	○	×	×	○	○									
				50	100	75	×	×	○	○	×	×	○	○									
				150	175	100	×	×	○	○	×	×	○	○									
				6G75N	200	225	150	×	×	○	○	×	×	○	○								
	6.6kV			6X75N	250	—	175	×	×	○	○	×	×	○	○								
				6H75N	400	400	—	×	×	×	○	×	×	○	○								
ヒューズ無		短絡導体接続												△	△	△	△	△	△				
搭載 VT 定格・個数 (※ 3)	1VT(3.3kV:110V,100VA)														○	○	×	×	△	△	×	×	
	1VT(6.6kV:110V,100VA)														×	×	○	○	×	×	△	△	
	2VT(3.3kV:110V,100VA)														△	△	×	×	△	△	×	×	
	2VT(6.6kV:110V,100VA)														△	△	×	△	△	×	△	△	
	VT 無														△	△	△	△	○	○	○	○	
操作電圧 (※ 4)	常時	AC/DC100-110V														○	○	○	○	×	×	×	×
		AC/DC200-220V														△	△	△	△	×	×	×	×
	瞬時	DC/AC100-110V 投入 DC100-110V 引外し														×	×	×	×	×	○	○	○
		DC/AC200-220V 投入 DC100-110V 引外し														×	×	×	×	△	△	△	△
内部配線	電線サイズ	DC/AC200-220V 投入 DC200-220V 引外し														×	×	×	×	△	△	△	△
		1.25mm ² (黄色)														○	○	○	○	○	○	○	○
リミットスイッチ	LS1	2mm ² (黄色)														△	△	△	△	△	△	△	△
		接続、																					

(3) 薄形シリーズ

記号	意味
○	標準仕様
△	オプション対応可
×	対応不可

第 24 表 薄形標準仕様および仕様変更範囲

機種			内部引出形					
形式			薄形シリーズ					
			UVA					
			3GAMS	6GAMS	3GAMLS	6GAMLS		
定格	使用電圧 (kV)		3.3	6.6	3.3	6.6		
	使用電流 (A)		200	200	200	200		
励磁方式			常時励磁		瞬時励磁			
主回路	3 極		○	○	○	○		
	2 極		△	△	△	△		
搭載ヒューズ 形式・定格 (※ 1)	3.3/6.6kV	FPG1- (※ 2)	6X75N	G	T	C	M	
				5	2	—	—	
				10	5	3	—	
				20	15	10	—	
				30	20	15	—	
				40	30	20	—	
				50	40	25	—	
				60	50	40	25	
				75	60	50	40	
				100	75	60	50	
				C50×2 段		○	○	
				C60×2 段		○	○	
	3.3kV	FPG3-	3X25N	M	T	C		
				25	50	40	○	
				50	100	75	○	
				100	150	100	○	
			3G25N	200	225	150	○	
			3X25N	250	—	175	○	
ヒューズ無	短絡導体接続			△	△	△	△	
搭載 VT (※ 3)	搭載不可			×	×	×	×	
操作電圧 (※ 4)	常時	AC/DC100~110V		○	○	×	×	
		AC/DC200~220V		△	△	×	×	
	瞬時	DC/AC100~110V 投入 DC100~110V 引外し		×	×	○	○	
		DC/AC200~220V 投入 DC100~110V 引外し		×	×	△	△	
内部配線	電線サイズ	1.25mm ² (黄色)		○	○	○	○	
		2mm ² (黄色)		△	△	△	△	
リミットスイッチ	LS1	接続、断路位置で ON		○	○	○	○	
	LS3	接続位置で動作		△	△	△	△	
	LS4	ヒューズ溶断検出で ON		○	○	○	○	
	LS7	断路位置で ON		△	△	△	△	
構造 (※ 5)	ヒューズ部対地バリヤ (外側 2 枚)		△	△	△	△		
	固定部絶縁バリヤ、シャッタ、電源・負荷仕切板		×	×	×	×		
カウンタ	機械的・5 桁 (00000 ~ 99999)		△	△	△	△	△	

- 注意事項
- (※)1. 搭載ヒューズは定格範囲が限定され、表内に記載された○印のみ適用可能です。記載のないヒューズ定格は搭載不可となります。
2. FPG1 形の M 呼称適用は 6kV 電動機に限定されます。
3. 薄形シリーズは、VT 搭載不可となります。
4. コンビネーションユニットは、操作電圧 DC24、48V は対応不可となります。
5. 固定部絶縁バリヤ、シャッタ、電源・負荷仕切板は対応不可となります。

(4) 固定形ヒューズ付真空コンタクタ

記号	意味
○	標準仕様
△	オプション対応可
×	対応不可

第 25 表 固定形ヒューズ付真空コンタクタ標準仕様および仕様変更範囲

機種			固定形							
形式			固定形ヒューズ付真空コンタクタ							
			UVA							
			3GA	3HA	6GA	6HA	3GAL	3HAL	6GAL	6HAL
定格	使用電圧 (kV)		3.3		6.6		3.3		6.6	
	使用電流 (A)		200	400	200	400	200	400	200	400
励磁方式			常時励磁				瞬時励磁			
主回路	3 極		○	○	○	○	○	○	○	○
	2 極		△	△	△	△	△	△	△	△
搭載ヒューズ 形式・定格 (※ 1)	3.3/6.6kV	FPG1- (※ 2)	6X75N	G	T	C	M			
				5	2	—	—	○	○	○
				10	5	3	—	○	○	○
				20	15	10	—	○	○	○
				30	20	15	—	○	○	○
				40	30	20	—	○	○	○
				50	40	25	—	○	○	○
				60	50	40	25	○	○	○
				75	60	50	40	○	○	○
				100	75	60	50	○	○	○
				C50×2 段		○	○	○	○	○
				C60×2 段		○	○	○	○	○
	3.3kV	FPG3-	3X25N	M	T	C				
				25	50	40	○	○	×	×
				50	100	75	○	○	×	×
				100	150	100	○	○	×	×
			3G25N	200	225	150	○	○	×	×
			3X25N	250	—	175	○	○	×	×
				300	—	200	×	○	×	×
				350	350	275	×	○	×	×
				M250×2 段		×	○	×	×	×
			6X75N	25	50	40	×	×	○	○
				50	100	75	×	×	○	○
				150	175	100	×	×	○	○
				6G75N	200	225	150	×	×	○
			6H75N	250	—	175	×	×	○	○
				400	400	—	×	×	×	○
搭載 VT 定格										


5-4 引出形のインタロック

引出形コンビネーションユニットには誤操作防止と安全性の確保のため、第27表に示すような各種インタロックが設けられています。

第27表 インタロック			
インタロックの目的	インタロックの内容	インタロックの有無	
		内部引出形	外部引出形
高圧主回路電流が一次断路部にて開路されることを防止するインタロック	(1) コンタクトが“閉”状態では引出操作ができない機械的インタロック	○	○
	(2) ハンドルを挿入するとコンタクトが開極する電氣的インタロック LS2:コネクタには接続されていません	—	○
コンタクトが“閉”状態の時「接続」位置に挿入されることを防止するインタロック	(3) コンタクトが“閉”状態では挿入操作ができない機械的インタロック	○	○
不確実な引出し、挿入操作を防止するインタロック	(4) 「接続」と「断路=試験」位置の間ではコンタクトを開路できない電氣的インタロック (LS1)	○	○
	(5) (4)の機械的インタロック	○	○
	(6) 「接続」と「断路=試験」位置の間では操作ハンドルが抜けない機械的インタロック	—	○
正面扉とのインタロック	(7) 可動部が「接続」位置にある時は正面扉をあけられないようにする機械的インタロック用ピン	—	○
	(8) 正面扉を閉めないで操作ハンドルが挿入できない機械的インタロック	—	○
その他のインタロック	(9) 点検位置ストッパを解除しない限り「点検」位置よりさらに引出せないインタロック	○	○

5-5 機種別外観・外形寸法・接続


(1)UVA内部引出形高圧真空コンビネーションユニット(標準形)

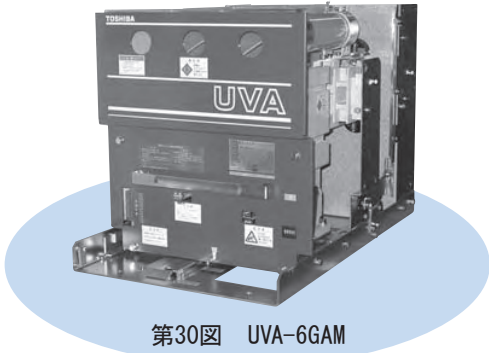

形 式		UVA							
		3GAM	3GAML	3HAM	3HAML	6GAM	6GAML	6HAM	6HAML
定 格 使 用 電 圧 (kV)		3.3				6.6			
定 格 フ レ ー ム 電 流 (A)		200		400		200		400	
定 格 周 波 数 (Hz)		50、60							
短 絡 遮 断 電 流 (kA)		40 (6.3)							
短 時 間 耐 電 流 (kA-s)		(4.0-4-、8.0-1)		(4.0-12、8.0-2)		(4.0-4、8.0-1)		(4.0-12、8.0-2)	
絶 縁 階 級 (※1) (号)		3A				6A			
開 閉 ひ ん 度 (※2) (回/時)		(1200)	(300)	(1200)	(300)	(1200)	(300)	(1200)	(300)
操作電流 (A)	AC100/110V単相全波 またはDC100/110V	保持または引外し		0.6	4.0	0.6	4.0	0.6	4.0
		投 入		5.5					
	AC200/220V単相全波 またはDC200/220V	保持または引外し		0.7	2.5	0.7	2.5	0.7	2.5
		投 入		6.0					
最大適用容量	電 動 機 (kW)	750		1500		1500		3000	
	三 相 変 圧 器 (kVA)	1000		2000		2000		4000	
	コ ン デ ン サ (kvar)	1000		2000		2000		2000	
準 拠 規 格		JEM 1167、JEM 1225							

・()にて表示の性能はPFなしの場合です。
・LS4は標準装備です(PFなしは除く)。展開接続図は第36図、第37図に示します。
(※) 1. コンタクト極間は除きます。
2. AC3級(投入:定格電流の6倍、遮断:定格電流)です。

外形寸法図

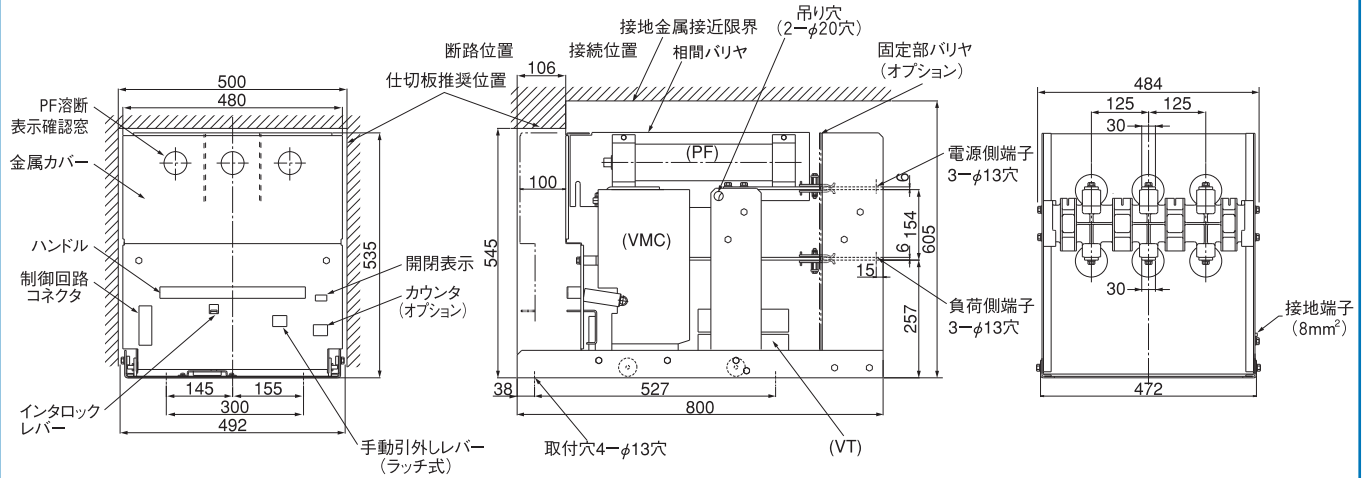

第31図 UVA内部引出形真空コンビネーションユニット外形寸法図

(※) 1. PF2段積の場合には、別に外形寸法図をご請求ください。(寸法・質量が異なります)
2. PFなしの場合には、別に外形寸法図をご請求ください。(質量が異なります)

(2)UVA薄形盤収納形高圧真空コンビネーションユニット

奥行700mmのスタータ盤が構成できる製品です。
高圧限流ヒューズの定格電流を限定し、コンパクト化を図りました。

● 定 格

形 式			UVA			
			3GAMS	3GAMLS	6GAMS	6GAMLS
定 格 使 用 電 圧 (kV)			3.3		6.6	
定 格 使 用 電 流 (A)			200			
定 格 周 波 数 (Hz)			50、60			
短 絡 遮 断 電 流 (kA)			40(6.3)			
短 時 間 耐 電 流 (kA-s)			(4.0-4、8.0-1)			
絶 縁 階 級 (※1) (号)			3A		6A	
開 閉 ひ ん 度 (※2) (回/時)			(1200)	(300)	(1200)	(300)
操作電流 (A)	AC100/110V単相全波 またはDC100/110V	保持または引外し	0.6	4.0	0.6	4.0
		投 入	5.5			
	AC200/220V単相全波 またはDC200/220V	保持または引外し	0.7	2.5	0.7	2.5
		投 入	6.0			
最大適用容量	電 動 機 (kW)		750		400	
	三 相 変 圧 器 (kVA)		1000		750	
	コ ン デ ン サ (kvar)		1000		500	
準 拠 規 格			JEM 1167、JEM 1225			

()にて表示の性能はヒューズなしの場合です。
LS4は標準装備です(PFなしは除く)。展開接続図はUVA形コンビネーションユニット(標準形)と同じです。(第36図、第37図参照)
VTIは取付けできません。
(※) 1. コンタクタ極間は除きます。
2. AC3級(投入:定格電流の6倍、遮断:定格電流)です。

(3)UVA外部引出形高圧真空コンビネーションユニット


盤外から引出操作ハンドルにより出入れ操作を行う製品です。

● 定 格

形 式			UVA							
			3GAD	3GADL	3HAD	3HADL	6GAD	6GADL	6HAD	6HADL
定 格 使 用 電 圧 (kV)			3.3				6.6			
定 格 使 用 電 流 (A)			200		400		200		400	
定 格 周 波 数 (Hz)			50、60							
短 絡 遮 断 電 流 (kA)			40(6.3)							
短 時 間 耐 電 流 (kA-s)			(4.0-4、8.0-1)		(4.0-12、8.0-2)		(4.0-4、8.0-1)		(4.0-12、8.0-2)	
絶 縁 階 級 (※1) (号)			3A				6A			
開 閉 ひ ん 度 (※2) (回/時)			(1200)	(300)	(1200)	(300)	(1200)	(300)	(1200)	(300)
操作電流 (A)	AC100/110V単相全波 またはDC100/110V	保持または引外し	0.6	4.0	0.6	4.0	0.6	4.0	0.6	4.0
		投 入	5.5							
	AC200/220V単相全波 またはDC200/220V	保持または引外し	0.7	2.5	0.7	2.5	0.7	2.5	0.7	2.5
		投 入	6.0							
最大適用容量	電 動 機 (kW)		750		1500		1500		3000	
	三 相 変 圧 器 (kVA)		1000		2000		2000		4000	
	コ ン デ ン サ (kvar)		1000		2000		2000		2000	
準 拠 規 格			JEM 1167、JEM 1225							

・()にて表示の性能はPFなしの場合です。
・LS4は標準装備です(PFなしは除く)。展開接続図は第36図、第37図に示します。
(※) 1. コンタクタ極間は除きます。
2. AC3級(投入:定格電流の6倍、遮断:定格電流)です。


外形寸法図

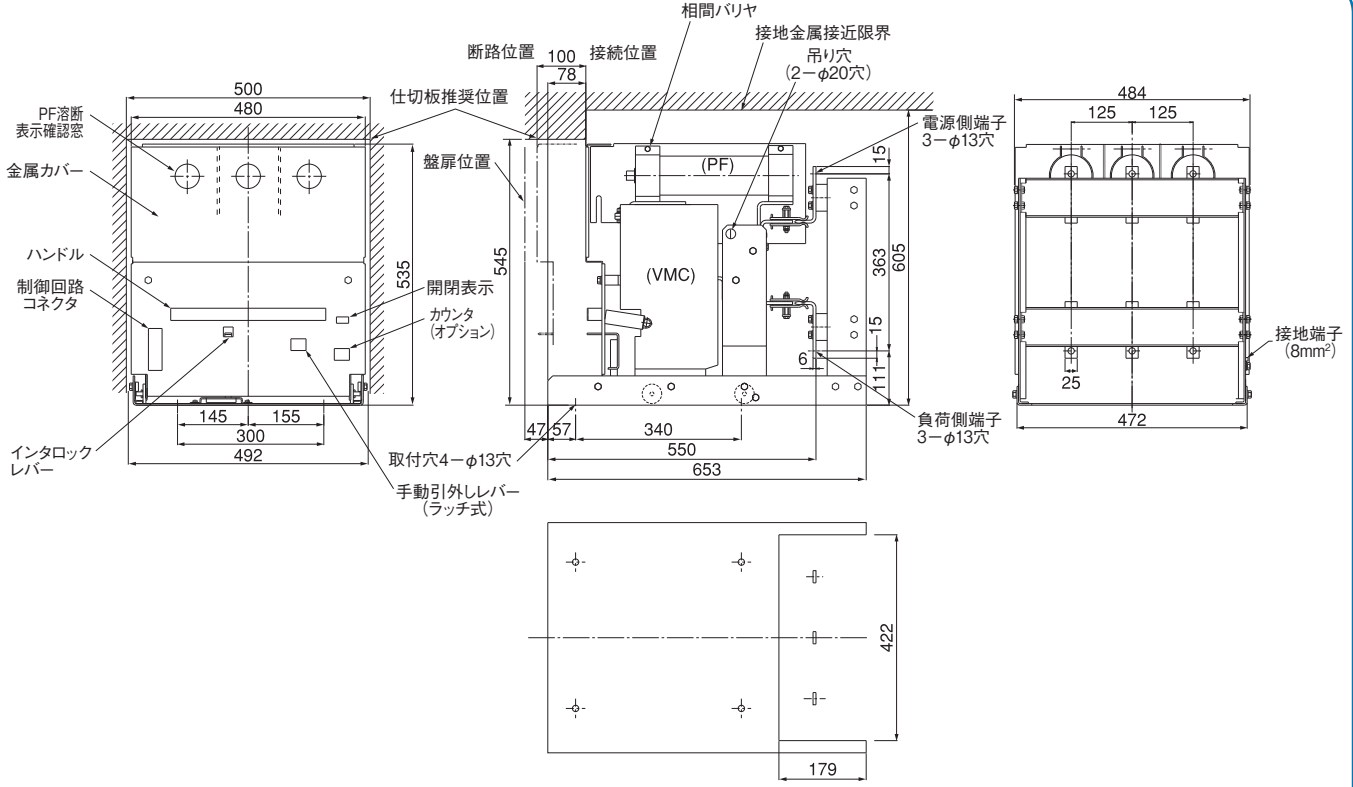

第33図 UVA薄形盤収納形高圧真空コンビネーションユニット外形寸法図

(※) 1. PF2段積の場合には、別に外形寸法図をご請求ください。(寸法・質量が異なります)
2. PFなしの場合には、別に外形寸法図をご請求ください。(質量が異なります)

外形寸法図

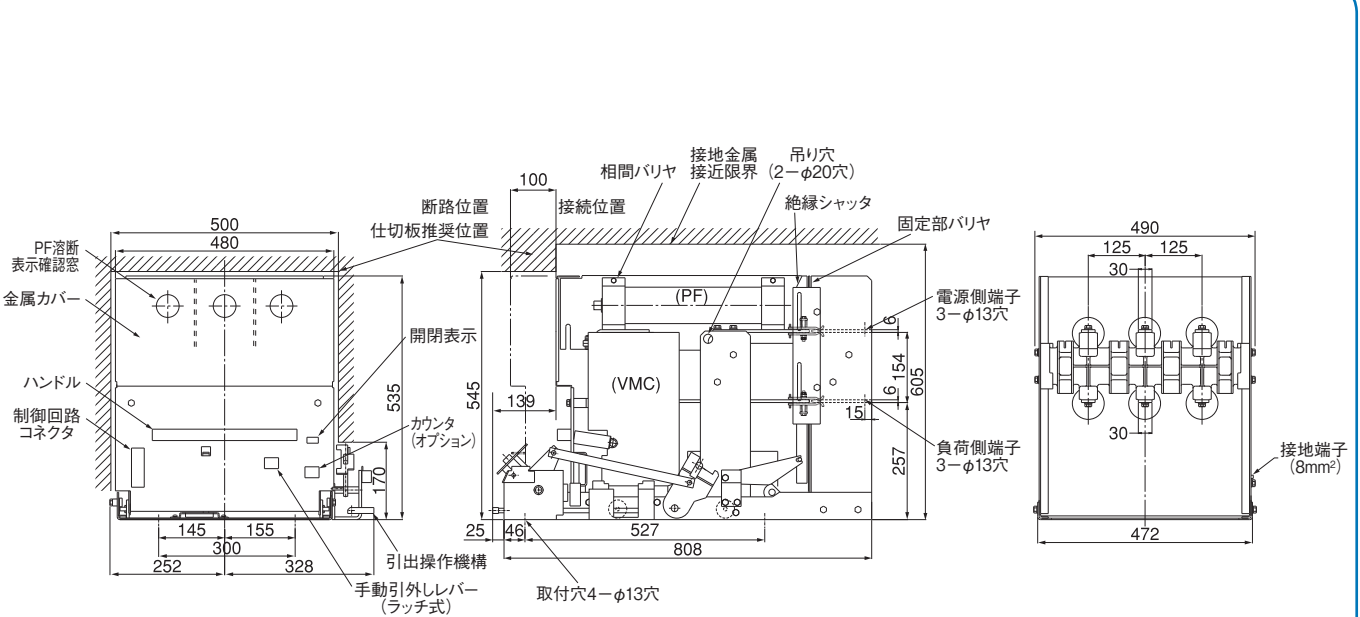


第35図 UVA外部引出形真空コンビネーションユニット外形寸法図

(※) 1. PF2段積の場合には、別に外形寸法図をご請求ください。(寸法・質量が異なります)
2. PFなしの場合には、別に外形寸法図をご請求ください。(質量が異なります)
3. 断路位置において、盤面に取付けるリレー、計器類の奥行き寸法に注意してください。
4. リリースペースを考慮した、取付ベース長1000mmの製品も準備しています。


接 続

(1)AC操作

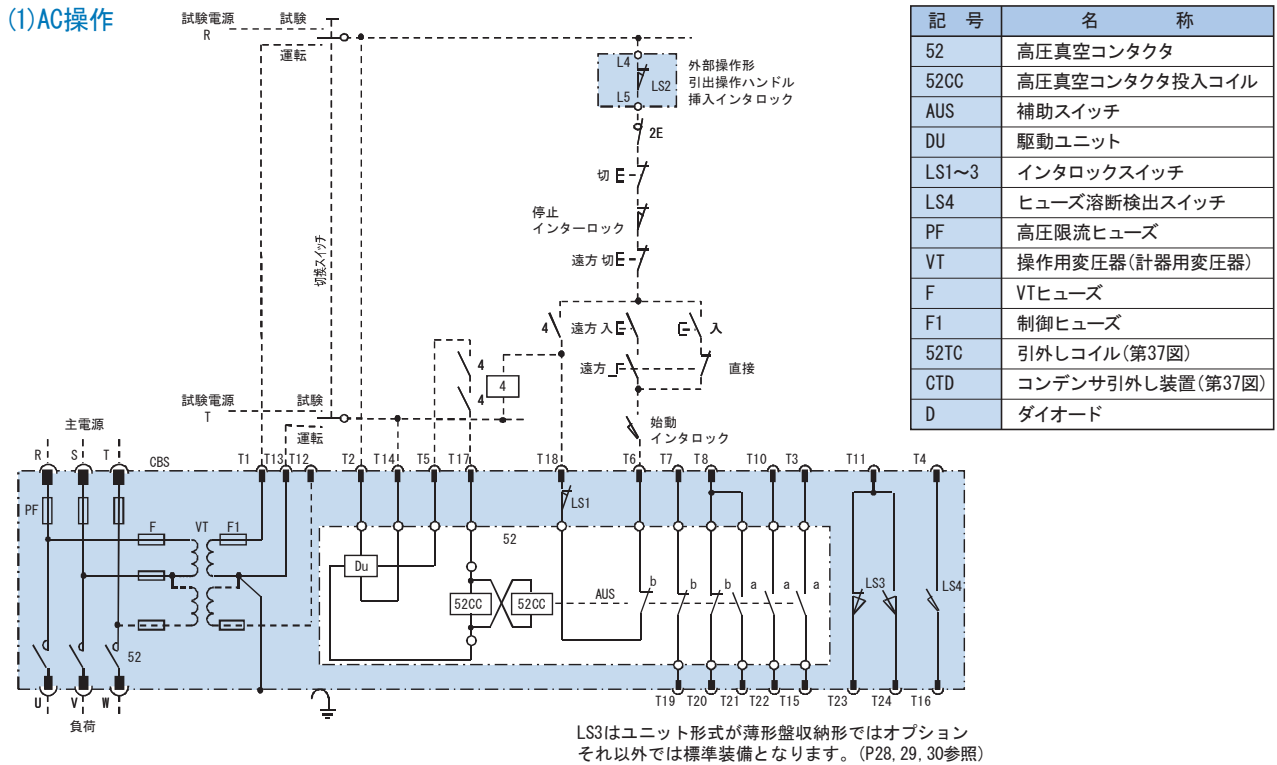

- ※) 1. LS1は接続位置、断路位置で閉路になります。
2. LS3は接続位置で動作し、T11-T24が閉路T11-T23が開路します。
3. LS2は外部引出のみ取付、引出操作ハンドル挿入でコンタクタが“OFF”となるよう回路構成します。
LS2はコネクタには接続されておりません。
4. 回路構成上の注意事項はP15. 常時励磁式を参照ください。
5. VTが1台の場合R-S相に、2台の場合はR-S相、S-T相に接続が標準です。
標準外の接続が必要な場合は、別途ご指定ください。
6. 点線はオプションを示します。
7. 制御継電器 (4) は、開閉能力を確認し適用願います。


(2)DC操作

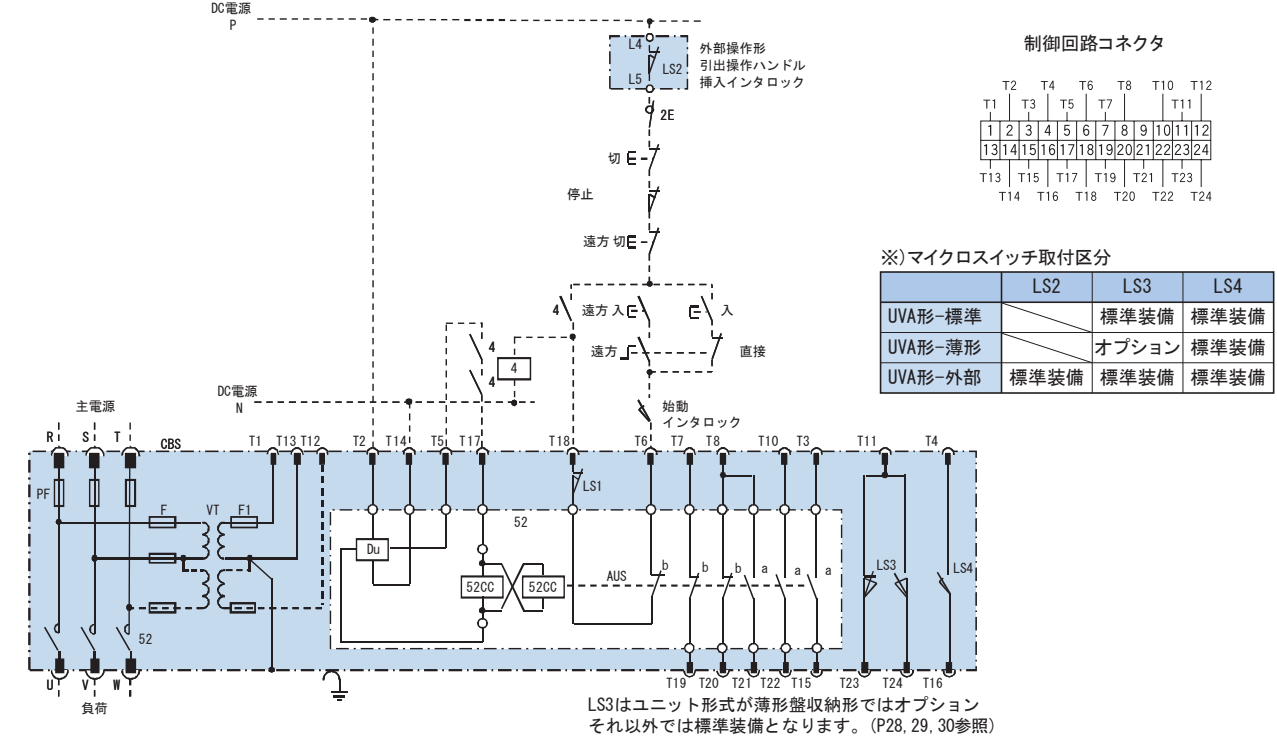

第36図 UVA形常時励磁式真空コンビネーションユニット展開接続図


接 続

(1)シャントトリップ方式

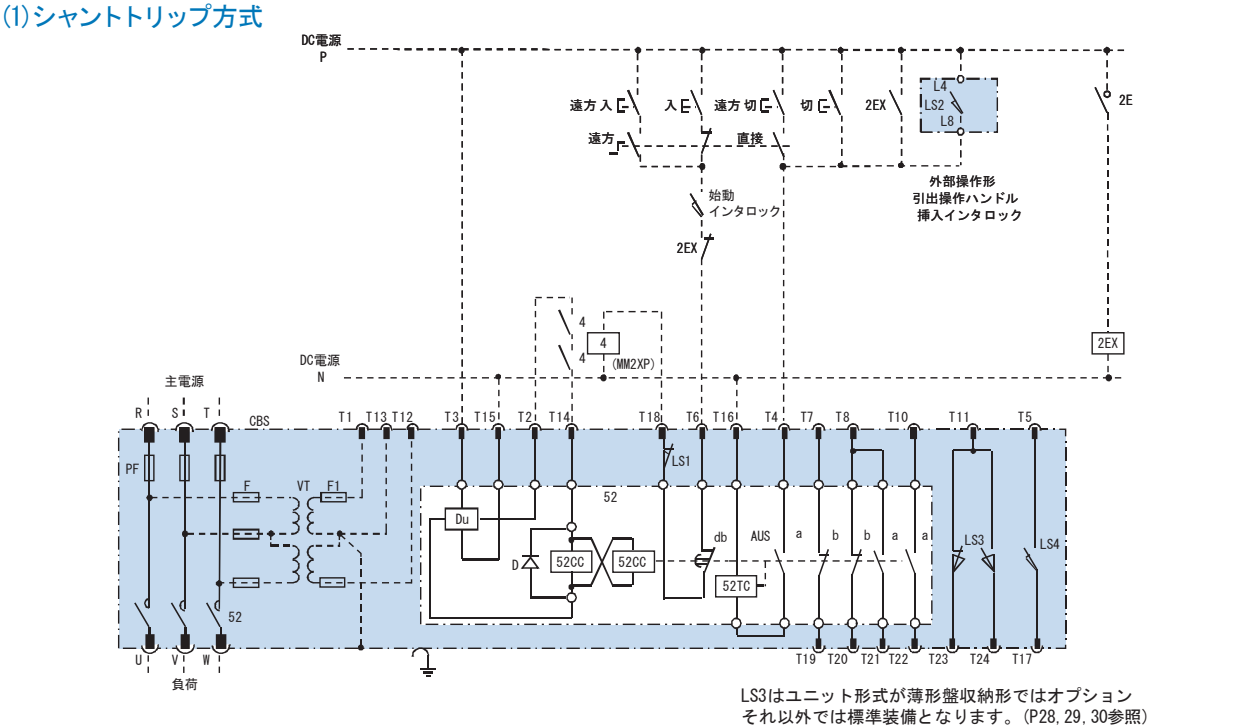

- ※) 1. LS1は接続位置、断路位置で閉路になります。
2. LS3は接続位置で動作し、T11-T24が閉路T11-T23が開路します。
3. LS2は外部引出のみ取付、引出操作ハンドル挿入でコンタクタが“OFF”となるよう回路構成します。
LS2はコネクタには接続されておりません。
4. 回路構成上の注意事項はP15. ラッチ式を参照ください。
5. VTが1台の場合R-S相に、2台の場合はR-S相、S-T相に接続が標準です。
標準外の接続が必要な場合は、別途ご指定ください。
6. 点線はオプションを示します。
7. 制御継電器 (4) は、開閉能力を確認し適用願います。

(2)コンデンサトリップ方式

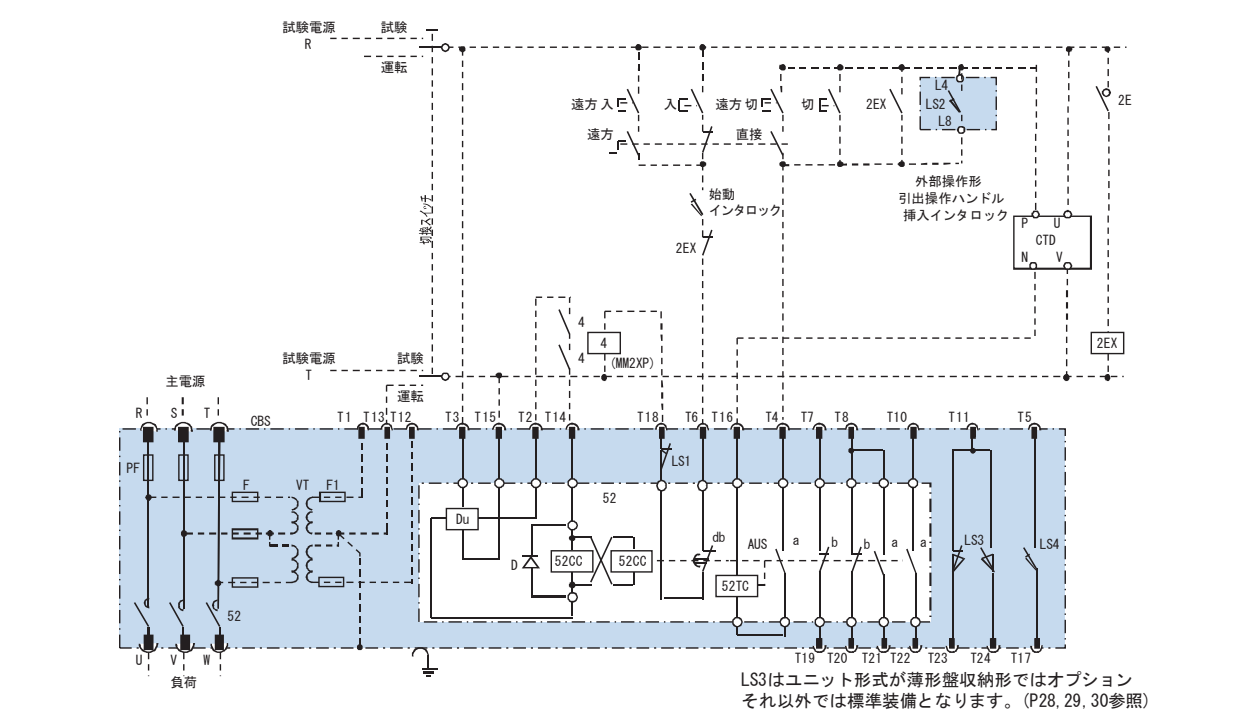

第37図 UVA形瞬時励磁式(ラッチ式)真空コンビネーションユニット展開接続図

※ 記号・名称、制御回路コネクタおよびマイクロスイッチ取付区分は前ページを参照してください。

(4)UVA固定形ヒューズ付真空コンタクタ


UVA固定形ヒューズ付真空コンタクタはCV-6G/HA(L)形真空コンタクタの上部にFPG1形又はFPC3形ヒューズを配置した固定形製品です。

● 定 格

形 式			UVA							
			3GA	3GAL	3HA	3HAL	6GA	6GAL	6HA	6HAL
定 格 使 用 電 圧 (kV)			3.3				6.6			
定 格 使 用 電 流 (A)			200		400		200		400	
定 格 周 波 数 (Hz)			50、60							
短 絡 遮 断 電 流 (kA)			40(6.3)							
短 時 間 耐 電 流 (kA-s)			(4.0-4、8.0-1)		(4.0-12、8.0-2)		(4.0-4、8.0-1)		(4.0-12、8.0-2)	
絶 縁 階 級 (※1) (号)			3A				6A			
開	閉 ひ ん 度 (※2) (回/時)		(1200)	(300)	(1200)	(300)	(1200)	(300)	(1200)	(300)
操 作 電 流 (A)	AC100/110V単相全波 またはDC100/110V		0.6	4.0	0.6	4.0	0.6	4.0	0.6	4.0
	AC200/220V単相全波 またはDC200/220V	保 持 ま た は 引 外 し	5.5							
		投 入	6.0							
		保 持 ま た は 引 外 し	0.7	2.5	0.7	2.5	0.7	2.5	0.7	2.5
最 大 適 用 容 量	電 動 機 (kW)		750		1500		1500		3000	
	三 相 変 圧 器 (kVA)		1000		2000		2000		4000	
	コ ン デ ン サ (kvar)		1000		2000		2000		2000	
準 拠 規 格			JEM 1167、JEM 1225							

・()にて表示の性能はPFなしの場合です。
・LS4は標準装備です。展開接続図は第40図に示します。
(※) 1. コンタクタ極間は除きます。
2. AC3級 (投入: 定格電流の6倍、遮断: 定格電流) です。

外形寸法図

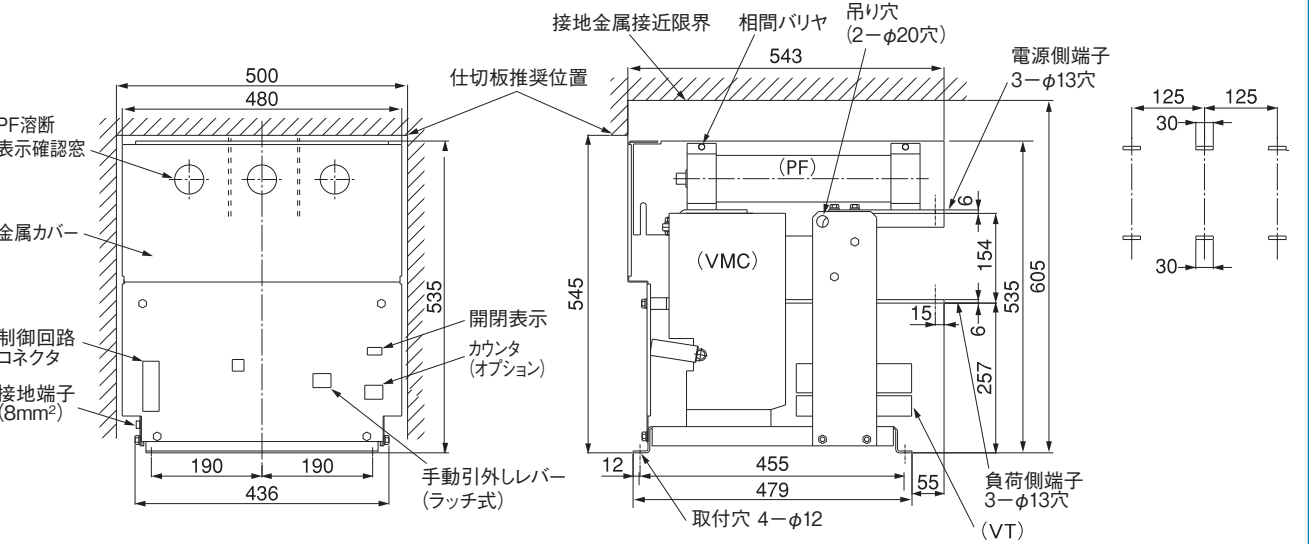


第39図 UVA形ヒューズ付真空コンタクタ外形寸法図

(※) 1. PF2段積の場合には、別に外形寸法図をご請求ください。(寸法・質量が異なります)

接 続

(1)常時励磁式

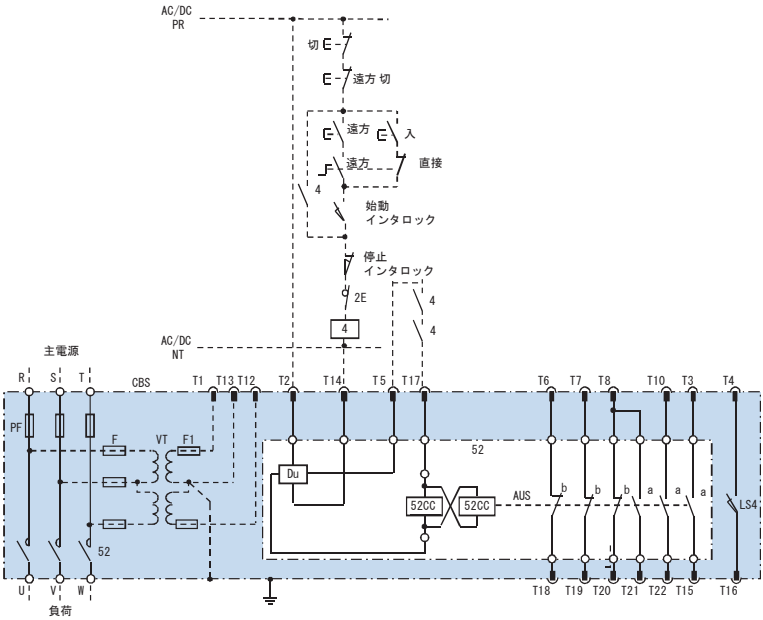


記 号	名 称
52	真空コンタクタ
52CC	真空コンタクタ投入コイル
Du	ドライブユニット
AUS	補助スイッチ
LS4	ヒューズ溶断検出スイッチ
PF	電力ヒューズ
VT	操作用変圧器
F	VTヒューズ
F1	制御ヒューズ
52TC	引外しコイル
CTD	コンデンサ引外し装置
D	ダイオード

回路構成上の注意
1. 点線はオプションを示します。
2. VTが1台の場合R-S相に、2台の場合はR-S相、S-T相に接続が標準です。標準外の接続が必要な場合は、別途ご指定ください。
3. 制御継電器 (4) は、開閉能力を確認し適用願います。


T1	T2	T4	T5	T6	T7	T8	T10	T12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24			
T13	T15	T16	T17	T19	T21	T22		

制御回路コネクタ

(2)シャントトリップ方式

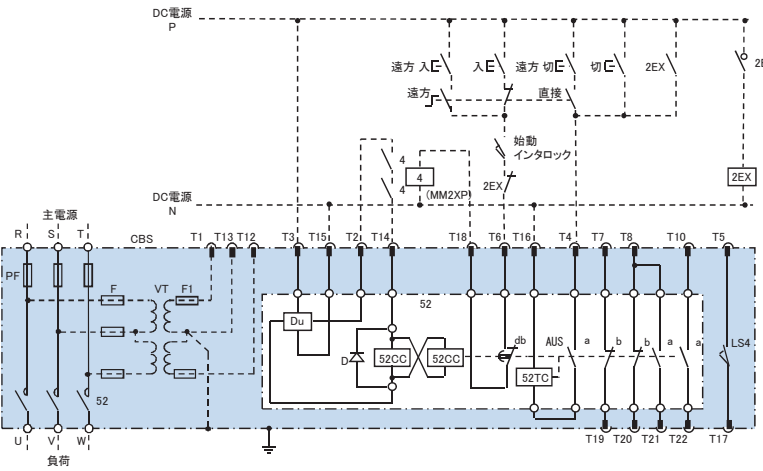

(3)コンデンサトリップ方式

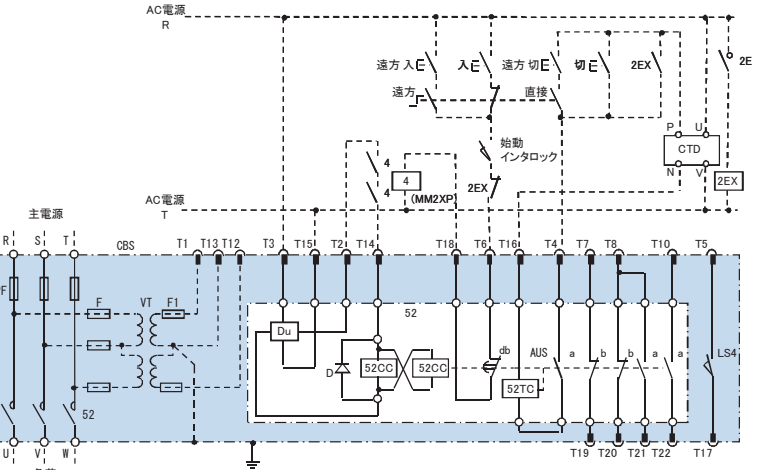

第40図 UVA形ヒューズ付真空コンタクタ展開接続図

(5)CV-6引出形高圧真空コンタクタ




第41図 CV-6GAM-1

● 定 格

形 式		CV				
		6GAM-1	6GAML-1	6HAM-1	6HAML-1	
定 格 使 用 電 圧 (kV)		6.6/3.3				
定 格 使 用 電 流 (A)		200		400		
定 格 周 波 数 (Hz)		50、60				
短 絡 遮 断 電 流 (kA)		6.3				
短 時 間 耐 電 流 (kA-s)		4.0-4、8.0-1		4.0-12、8.0-2		
絶 縁 階 級 (※1) (号)		6A				
開 閉 ひ ん 度 (※2) (回/時)		1200	3号:300	1200	3号:300	
操作電流 (A)	AC100/110V単相全波 またはDC100/110V	保持または引外し	0.6	4.0	0.6	4.0
		投 入	5.5	5.5	5.5	5.5
	AC200/220V単相全波 またはDC200/220V	保持または引外し	0.7	2.5	0.7	2.5
		投 入	6.0	6.0	6.0	6.0
最大適用容量	電 動 機 (kW)	750/1500		1500/3000		
	三 相 変 圧 器 (kVA)	1000/2000		2000/4000		
	コ ン デ ン サ (kvar)	1000/2000		2000/2000		
準 拠 規 格 国 内		JEM 1167、JEM 1225				

(※) 1. コンタクタ極間は除きます。
2. AC3級 (投入:定格電流の6倍、遮断:定格電流) です。
ピレットヒータへ適用する場合は、CV-6GAM-1-5、CV-6HAM-1-5を適用ください。
ただし、寿命は10万回になります。


外形寸法図

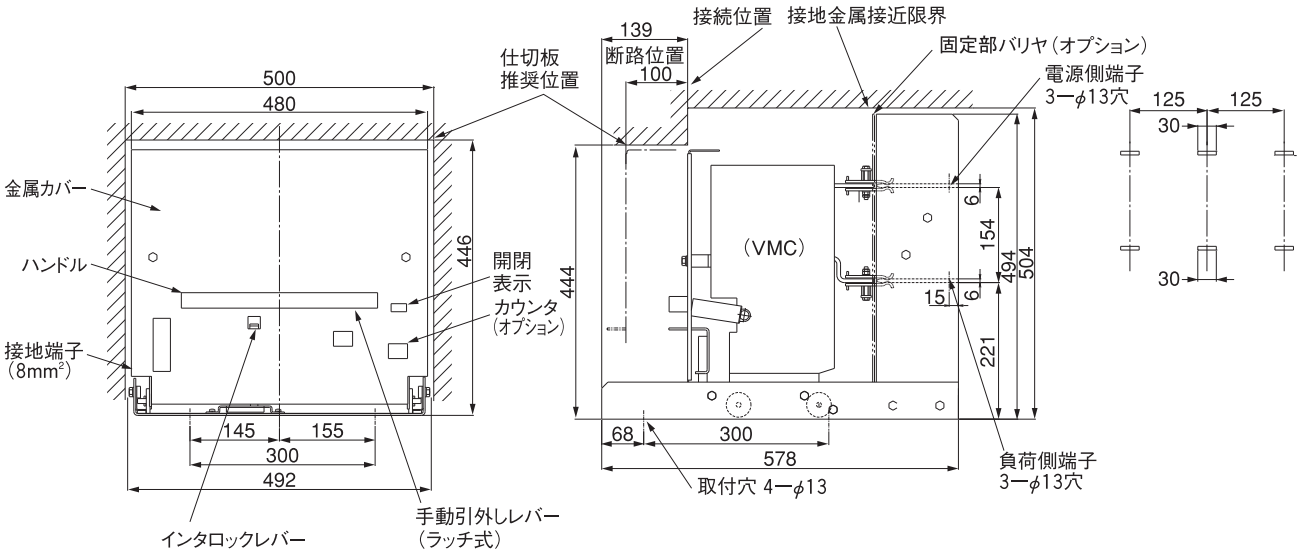

第42図 CV-6引出形真空コンタクタ外形寸法図

接 続

(1)常時励磁式

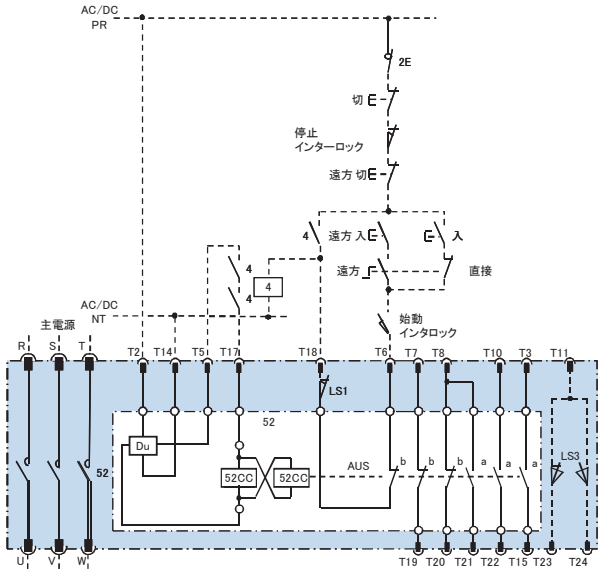


記 号	名 称
52	真空コンタクタ
52CC	真空コンタクタ投入コイル
Du	ドライブユニット
AUS	補助スイッチ
1~7	真空コンタクタ内部端子
LS1, 3	インタロックスイッチ
52TC	引外しコイル
CTD	コンデンサ引外し装置
D	ダイオード

回路構成上の注意
1. LS1は接続位置、断路位置で閉路になります。
2. LS3は、接続位置で動作しT11-T24が閉路、
T11-T23 が開路します。
3. 点線はオプションを示します。
4. 制御継電器 (4) は、開閉能力を確認し適用願
います。


制御回路コネクタ

T2	T4	T6	T8	T10
T3	T5	T7	T9	T11
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	
T14	T16	T18	T20	T22
T24				

(2)シャントトリップ方式

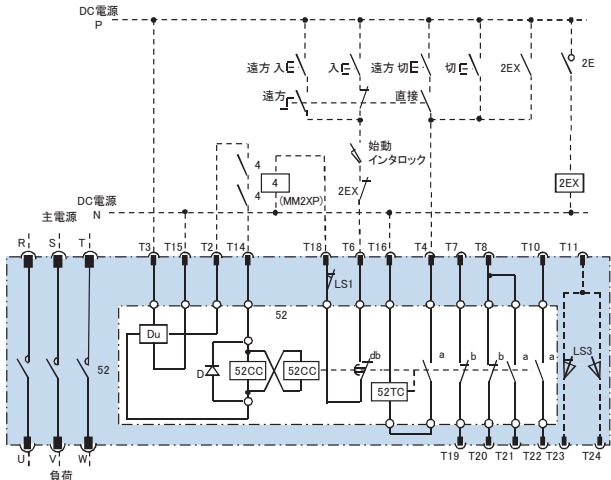

(3)コンデンサトリップ方式

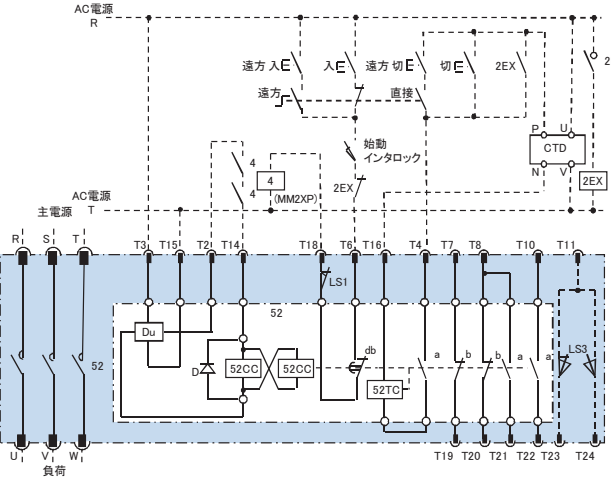

第43図 CV-6引出形真空コンタクタ展開接続図

5-9 器具選定

第30表 真空コンビネーションユニット器具選定表

3.0/3.3kV										6.0/6.6kV									
適用PF			適用CTT (A)	負荷電流 (基準値A)	最大適用 電 動 機 (kW)	負荷電流 (基準値A)	適用CTT (A)	適用PF			適用CTT (A)	形	式	電流(A)					
電流(A)	形	式																	
M 25	FPC3	3X25N	150	200	10~11.7	37~45	4.8~5.6	200	FPG1	6X75N	M 25								
					13.8	55	6.6												
					18.8	75	9.1												
					22.1	90	10.5												
					26.7	110	12.8												
					32.5	132	15.1												
					38.5	160	18.4												
					48	200	23.7												
					74.1	315	36.9												
					92.1	400	46.1												
M 50	FPC3	3X25N	150	200	102.6	450	51.3	200	FPG1	6X75N	M 50								
					140.9	630	70.6												
					171.9	750	82.1												
					178	800	89												
					195.1	900	97.6												
					216.2	1000	108.1												
					267	1250	134.4												
					320.3	1500	160.2												
					1750	194													
					2000	217													
M100	FPC3	3X25N	150	200	2500	270		400	FPG1	6X75N	M 150								
					267	1250	134.4												
					320.3	1500	160.2												
					1750	194													
					2000	217													
					2500	270													
					3000	322													
					1750	194													
					2000	217													
					2500	270													
M200	FPC3	3X25N	150	200	3000	322		400	FPG1	6X75N	M 250								
					1750	194													
					2000	217													
					2500	270													
					3000	322													
					1750														

6 ご注文のご指定方法

6-1 CV-6形真空コンタクタ手配方法

形式						仕様						
カラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
コード	C	V	6		A			C				

CV-6G/H形機種コード表

コードNo.	項目	コード	仕様
3	定格電圧	6	6.6/3.3kV
4	定格電流	G	200A
		H	400A
6	励磁方式	*	常励式
		L	ラッチ式
7	仕様	*	標準
		5	ピレットヒータ
9	操作電圧投入／常励	Q	AC/DC100-110V
		R	AC/DC200-220V
10	引外し電圧（ラッチ式）	*	常励式
		E	DC100-110V 引外し
		J	DC200-220V 引外し
11	カウンタ	*	無
		A	付
12	銘板	*	和文

(注意)
L=13%のコンデンサ負荷への適用の場合、コンタクタ形式が異なるため、詳細は当社までお問い合わせください。
製作不可の仕様は、コードエラーとなります。
P10の標準仕様および仕様変更可能範囲を確認し手配ください。

ご注文の指定例
●常時励磁式
名称 : 真空コンタクタ
機種コード : CV6GA**CQ***
数量 : 3台
仕様 : 定格6.6/3.3kV-200A
常時励磁式
操作電圧AC/DC100-110V
カウンタ無

CV-6K形機種コード表

コードNo.	項目	コード	仕様
3	定格電圧	6	6.6/3.3kV
4	定格電流	K	720A
6	励磁方式	*	常励式
		L	ラッチ式
7	仕様	1	改変順位
9	操作電圧投入／常励	B	AC/DC100-110
		C	AC/DC200-220
10	引外し電圧（ラッチ式）	*	常励式
		E	DC100-110V 引外し
		J	DC200-220V 引外し
11	カウンタ	*	無
		A	付
12	銘板	*	和文

(注意)
製作不可の仕様は、コードエラーとなります。
P10の標準仕様および仕様変更可能範囲を確認し手配ください。

6-2 UVA形コンビネーションユニット手配方法

ご注文の指定例
●内部引出形（常時励磁式）
名称 : 真空コンビネーションユニット
機種コード : UVA3GAM**1BAA**
仕様 : 定格 : 3.3kV-200A-40kA
操作電圧 : AC/DC100-110V
3×PF : FPG1-6X75N, G10A
リミットスイッチ : LS3, LS4
変圧器 : 1×VT, 3300/110V

カラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
コード	U	V	A			A									*

1, 2, 3カラム

1	2	3	形
U	V	A	UVA形ユニット
C	V	X	引出形コンタクタ

4カラム

4	定格電圧
3	3.3kV (三相)
6	6.6kV (三相)

5カラム

5	定格電流
G	200A
H	400A

6カラム

6	シリーズ記号
A	標準形

7カラム

7	引出操作方式
M	内部引出形/薄形/引出形コンタクタ
D	外部引出形
*	ヒューズ付コンタクタ

8カラム

8	励磁方式
*	常時励磁式
L	瞬時励磁式(ラッチ式)

9カラム

9	機種構造
*	内部引出形/外部引出形(800mm)/ヒューズ付コンタクタ
S	薄形
A	外部引出形(1000mm)
1	引出形コンタクタ

10カラム

10	操作電圧/引外電圧		
	励磁方式	操作電圧	引外電圧
1	常時励磁式	AC/DC100-110V	—
2		AC/DC200-220V	—
3	瞬時励磁式(ラッチ式)	DC/AC100-110V	DC100-110V
4		DC/AC200-220V	DC100-110V
5		DC/AC200-220V	DC200-220V

(注意)
L=13%のコンデンサ負荷への適用の場合、コンビネーションユニット(コンタクタ)形式が異なるため、詳細は当社までお問い合わせください。

11カラム

11	ヒューズ(PF)定格					
	段数	ヒューズ形式	G	T	C	M
A	1	FPG1 (3.3/6.6kV)	5	2	—	—
B			10	5	3	—
C			20	15	10	—
D			30	20	15	—
E			40	30	20	—
F			50	40	25	—
G			60	50	40	25
H			75	60	50	40
J			100	75	60	50
	段数	ヒューズ形式	M	T	C	

12カラム

12	LS		
	LS3	LS4	LS7
A	○	○	×
B	×	○	×
C	○	×	×
D	○	○	○
E	×	○	○
F	○	×	○
*	×	×	×

13カラム

13	変圧器(VT)	
	VT個数	VT比
*	0	—
A	1	3300/110V
B		6600/110V
C		3300/220V
D		6600/220V
E	2	3300/110V
F		6600/110V
G		3300/220V
H		6600/220V

14	オプション				
	カウンタ	固定バリヤ	シャッタ	M5級仕切板	PF外側バリヤ
*	×	×	×	×	×
A	○	×	×	×	×
B	○	○	×	×	×
C	○	○	○	×	×
D	○	○	○	○	×
E	×	○	×	×	×
F	×	○	○	×	×
G	×	○	○	○	×
H	×	×	×	×	○
J	○	×	×	×	○
K	○	○	×	×	○
L	○	○	○	×	○
M	○	○	○	○	○
N	×	○	×	×	○
P	×	○	○	×	○
Q	×	○	○	○	○

(注意)
製作不可の仕様は、コードエラーとなります。
P28、P29の標準仕様及び仕様変更可能範囲を確認し、手配ください。

PFには、相間バリヤが標準で付属しますが、PF外側バリヤは付属しません。必要な場合は、指定ください。(短絡導体では、相間バリヤは付属しません。)

1台のVTの場合は、R-S相に、2台のVTの場合は、R-S相 S-T相への接続です。他の接続は別途ご指定ください。

●無償保証期間

本製品の保証期間は、納入後12ヶ月間とさせていただきます。

●保証範囲

上記無償保証期間中に、弊社の責に帰すべき事由によって故障、あるいは保守運転上の不都合を生じた場合には、弊社の選択により、該当機器・部品の修理、または交換品の供給をいたします。前項保証は該当製品単体直接かつ現実に発生した損害の保証に限り、該当製品の契約金額を限度として適用させていただきます。また、無償保証期間であったとしても、次のいずれかに該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- (1) カタログ、取扱説明書または仕様書などに記載された以外の不適切な条件・環境・取扱い・使用方法などに起因した故障の場合。
- (2) 施工上の不備に起因する故障の場合。
- (3) 弊社のサービスによらない納入後の移動・輸送による不具合。
- (4) お客様にて弊社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障の場合。
- (5) 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因、塩害、ガス害、塵垢などの設置環境によるもの、及び、地震・風水害・落雷・その他の天災地変等弊社側の責でない原因による故障の場合。
- (6) 弊社から出荷された時点において実用化されていた科学技術では予見することのできない事由に起因する故障の場合。

●逸失利益・二次的損失等の免責

無償保証期間の内外を問わず、弊社の責に帰すことが出来ない事由から生じた障害、弊社の製品の故障に起因するお客様または第3者に発生した該当機器以外の損害(二次的波及損害および逸失損失等)に対しては、弊社はその責を免ぜられるものいたします。

●故障診断について

お客様の要請により弊社または弊社サービス会社にて故障診断を実施させて頂きます。この場合、弊社起因による故障と判断された場合は無償、その他の場合につきましては、弊社の料金規程によりお客様のご負担をお願いいたします。



ご注意

- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器(コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など)に使用されることを意図しています。
特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器(原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など)にこれらの製品を使用すること(以下、「特定用途」という。)は意図されていませんし、また保証もしておりません。
本資料に掲載されている製品を当該特別用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証又は実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料に掲載されている製品のうち外国為替及び外国貿易法により、輸出又は海外への提供が規制されているものがあります。
- 本資料に掲載されている製品には、米国輸出監理規制の規制を受けた製品が含まれており、輸出する場合、輸出先によっては米国政府の許可が必要です。
- 本製品の使用又は使用不能により生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損失を含むがこれらに限定されない。)に関して当社は一切の責任を負いかねます。
- 本資料に掲載されている製品を、国内外の法令、規則及び命令により製造、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]

事業所拠点住所一覧

<http://www.toshiba-tips.co.jp/outline/location>



保守・サービス拠点住所一覧

<http://www.toshiba-tips.co.jp/services/customer/>



お問い合わせはこちら

http://www.toshiba-tips.co.jp/support/index_j.html



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全に関するご注意

- 本製品を選定・注文される前に、このカタログをよくお読みください。選定を誤ると、火災・感電や誤動作・誤不動作の恐れがあります。ご不明な点は、お問い合わせください。
- 運搬、据付配線、運転操作、保守点検などの作業は、電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、機器の原理及び機能を理解した方（電気主任技術者など）が行ってください。それ以外の方が行うと、火災・感電・けが・故障の恐れがあります。
- 作業の前に、「取扱説明書」や付属書類をよくお読みになり、正しくお取り扱いください。
- 本製品はカタログ記載の常規使用状態でご使用ください。それ以外で使うと、火災・感電や誤動作・誤不動作の恐れがあります。

〔製造元〕 **株式会社 東芝**

産業システム事業部

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

〔販売元〕 **東芝産業機器システム株式会社**

配電機器事業部

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

取扱店